
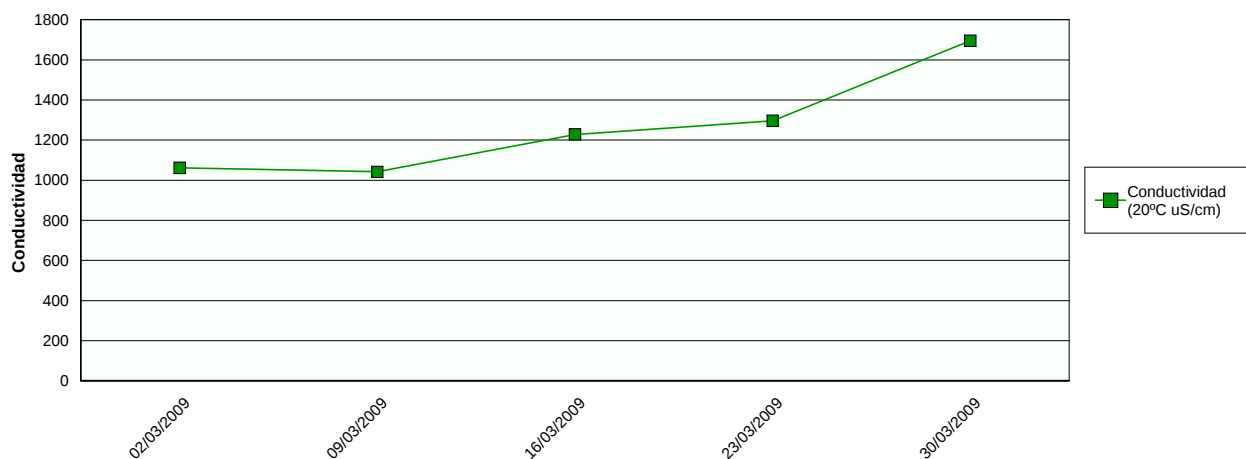


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Período Mes: **MARZO**

Estación: **701 Segura en Baños de Archena**

(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno dis.	Turbidez
02/03/2009	12,94	7,50	1.061,93	8,67	31,00
09/03/2009	14,66	7,69	1.041,76	9,22	32,90
16/03/2009	15,40	7,86	1.228,35	8,85	24,93
23/03/2009	16,57	7,95	1.296,17	7,80	28,70
30/03/2009	17,39	7,96	1.695,54	7,85	44,57

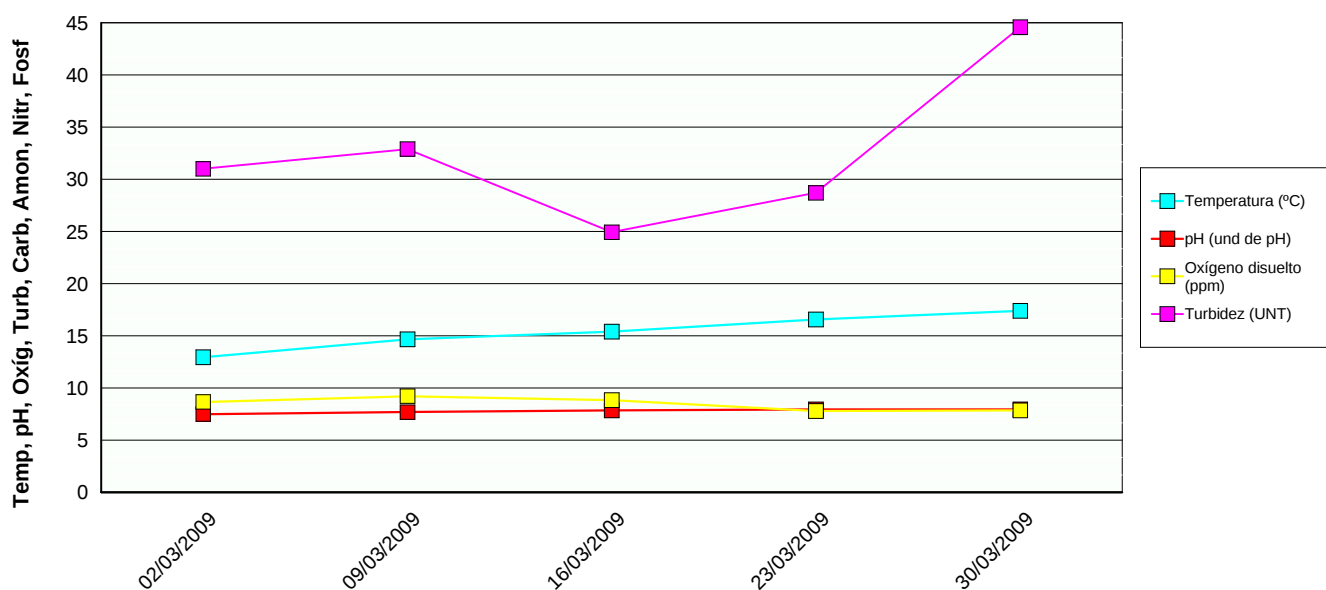

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales por lo tanto desde el punto de vista de las determinaciones analíticas no guardan la metodología admitida en el número de decimales.