
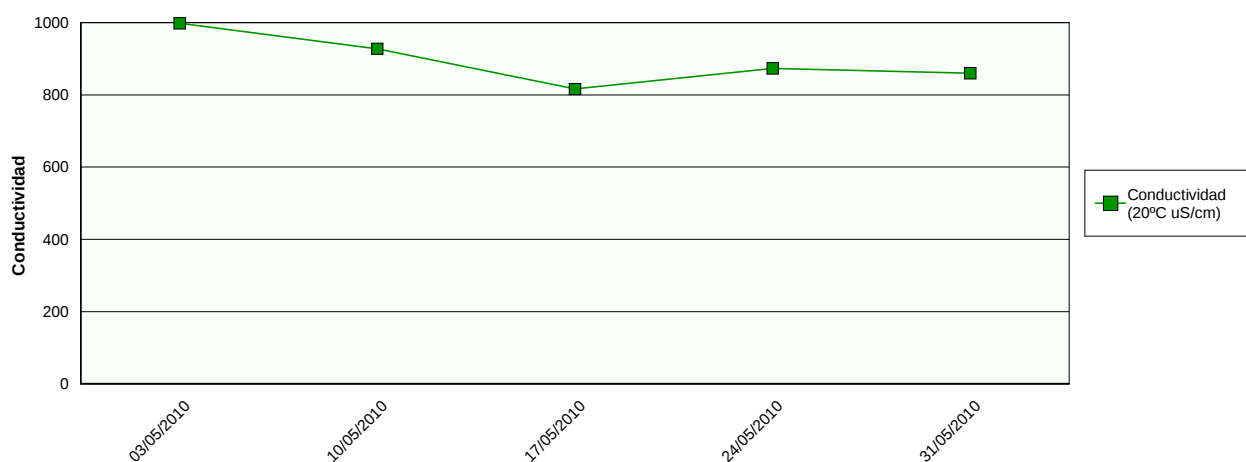


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Período Mes: **MAYO**

Estación: **701 Segura en Baños de Archena**

(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno dis.	Turbidez	Amonio
03/05/2010	17,88	8,45	998,38	8,22	28,36	0,12
10/05/2010	18,20	8,48	928,06	8,04	25,76	0,00
17/05/2010	19,80	8,44	816,39	8,12	31,20	0,01
24/05/2010	21,00	8,41	873,72	7,55	28,13	0,04
31/05/2010	23,22		860,10	7,28	41,14	0,02

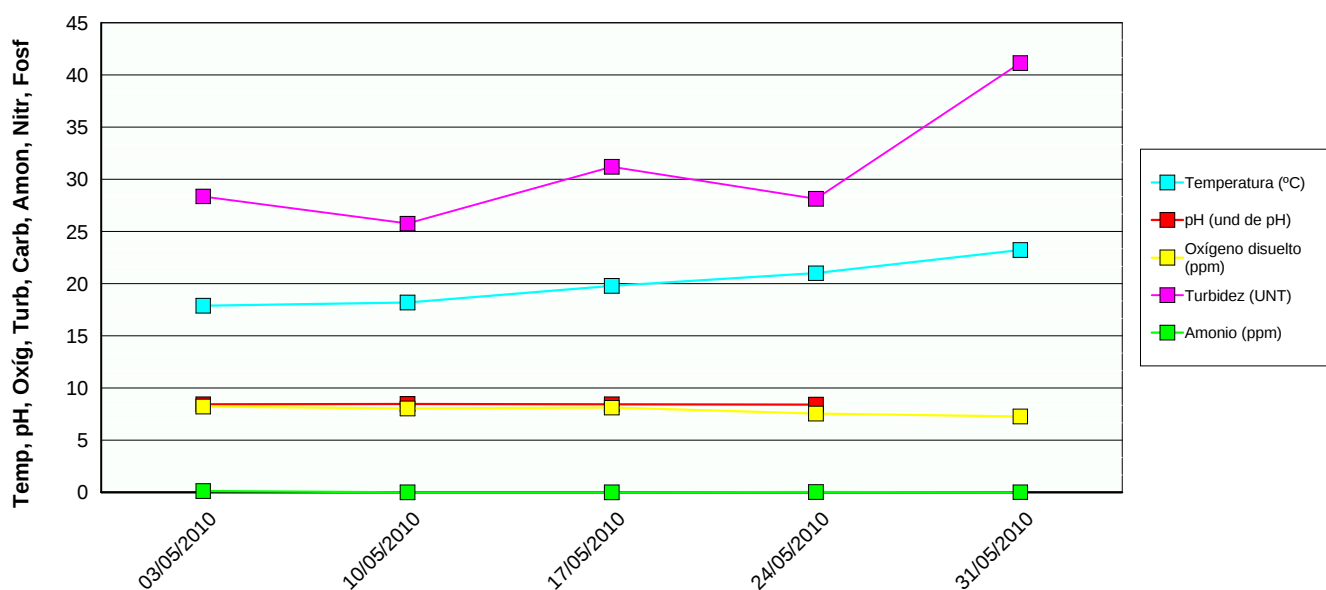

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales por lo tanto desde el punto de vista de las determinaciones analíticas no guardan la metodología admitida en el número de decimales.