
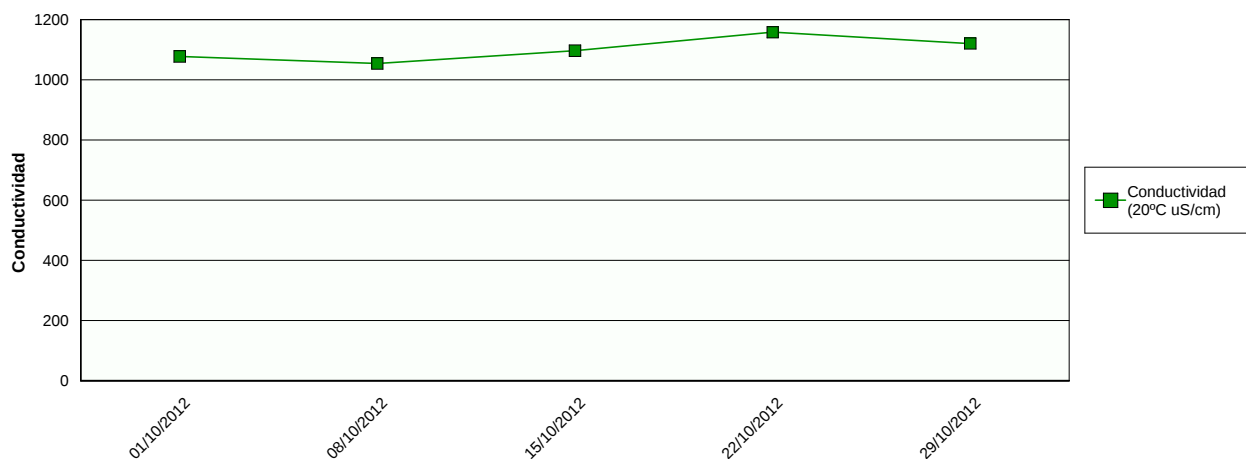


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Período Mes: **OCTUBRE**

Estación: **701 Segura en Baños de Archena**

(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno dis.	Turbidez	Amonio
01/10/2012	20,54	8,82	1.078,08	7,88	31,14	0,04
08/10/2012	21,00	8,89	1.054,55	7,75	38,15	0,04
15/10/2012	19,45	8,88	1.096,93	8,26	33,48	0,04
22/10/2012	18,76	8,90	1.158,47	8,39	32,06	0,04
29/10/2012	16,66	8,97	1.121,02	8,88	26,34	0,04

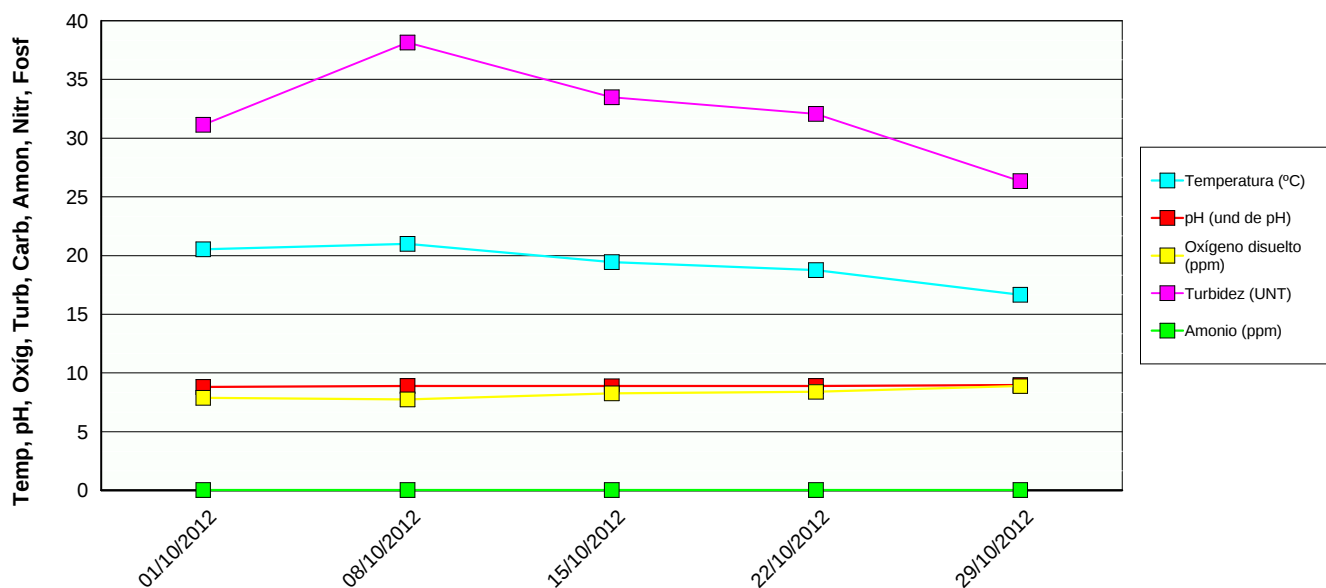

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales por lo tanto desde el punto de vista de las determinaciones analíticas no guardan la metodología admitida en el número de decimales.