
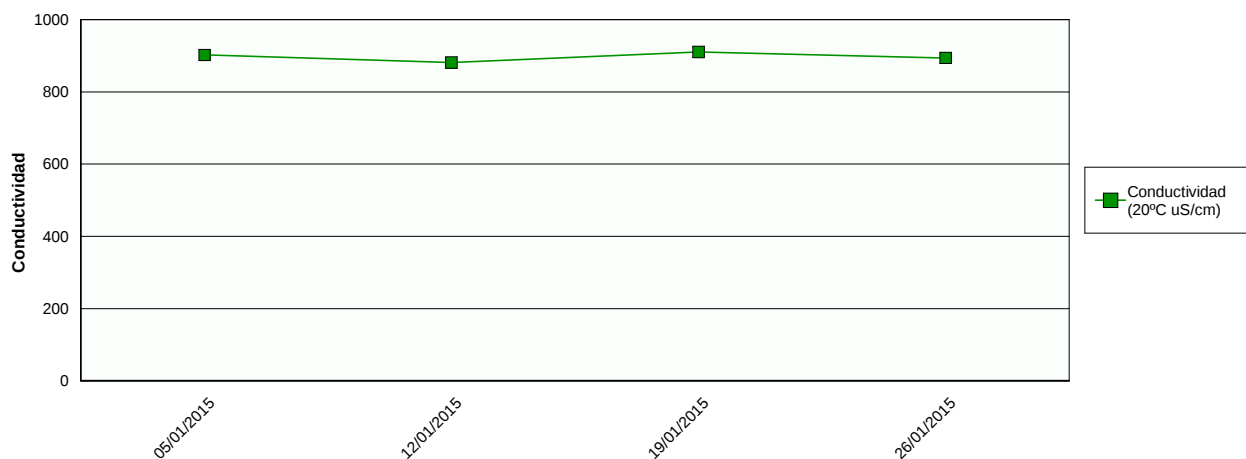


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Período Mes: **ENERO**

Estación: **701 Segura en Baños de Archena**

| (*)        | Temperatura  | pH          | Conductividad | Oxígeno dis. | Turbidez     | Amonio      |
|------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 05/01/2015 | <b>9,14</b>  | <b>8,11</b> | <b>902,48</b> | <b>11,06</b> | <b>12,79</b> | <b>0,18</b> |
| 12/01/2015 | <b>9,60</b>  | <b>8,10</b> | <b>881,26</b> | <b>10,89</b> | <b>12,97</b> | <b>0,21</b> |
| 19/01/2015 | <b>8,94</b>  | <b>8,06</b> | <b>910,91</b> | <b>10,67</b> | <b>16,21</b> | <b>0,18</b> |
| 26/01/2015 | <b>10,31</b> | <b>7,98</b> | <b>894,22</b> | <b>10,11</b> | <b>17,38</b> |             |

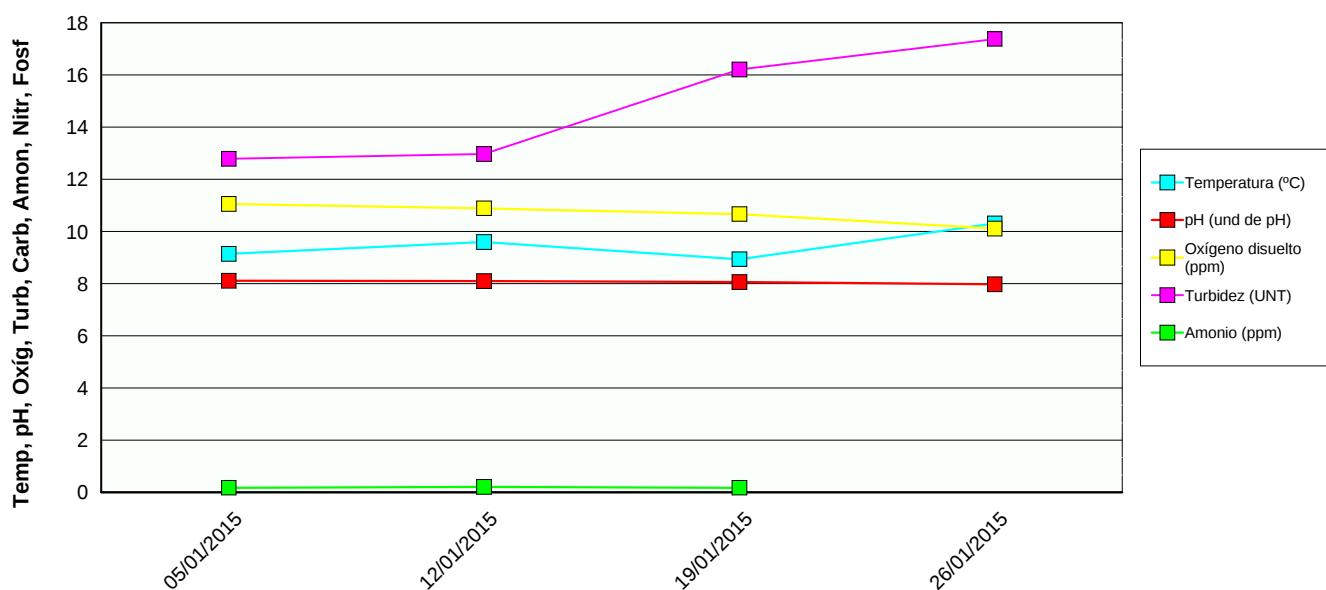

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales por lo tanto desde el punto de vista de las determinaciones analíticas no guardan la metodología admitida en el número de decimales.