
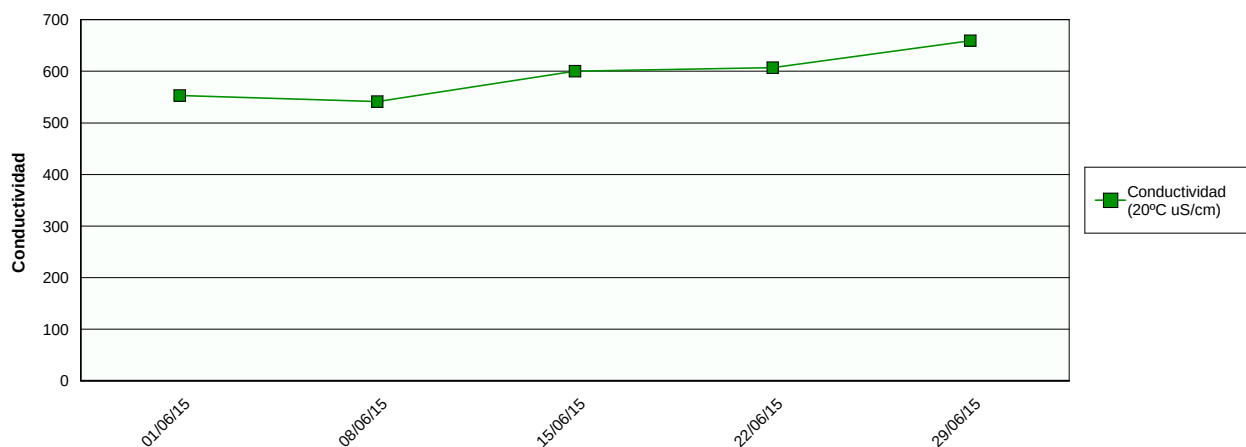


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Período Mes: JUNIO

Estación: 701 Segura en Baños de Archena

(*)	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno dis.	Turbidez	Amonio
01/06/2015	19,47	8,01	553,00	8,28	21,21	0,11
08/06/2015	19,55	8,00	541,46	8,08	25,91	0,16
15/06/2015	20,43	7,96	600,33	7,59	47,88	0,16
22/06/2015	21,12	8,00	606,92	8,15	27,43	0,14
29/06/2015	21,33	7,99	659,49	8,17	26,64	0,07

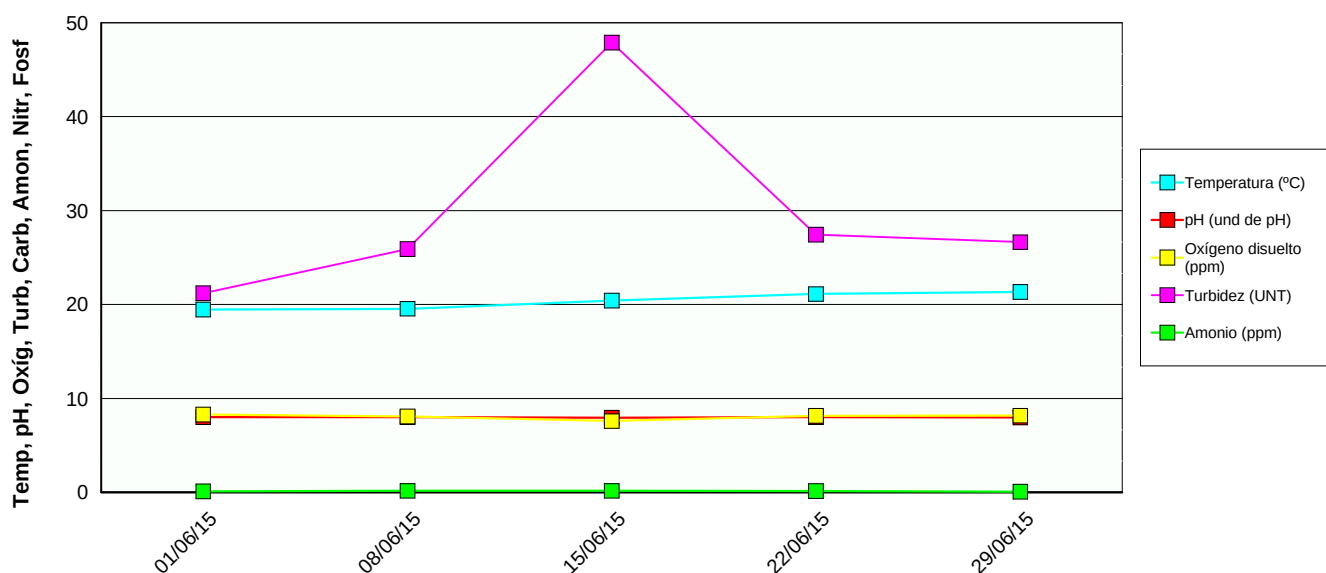

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales por lo tanto desde el punto de vista de las determinaciones analíticas no guardan la metodología admitida en el número de decimales.