
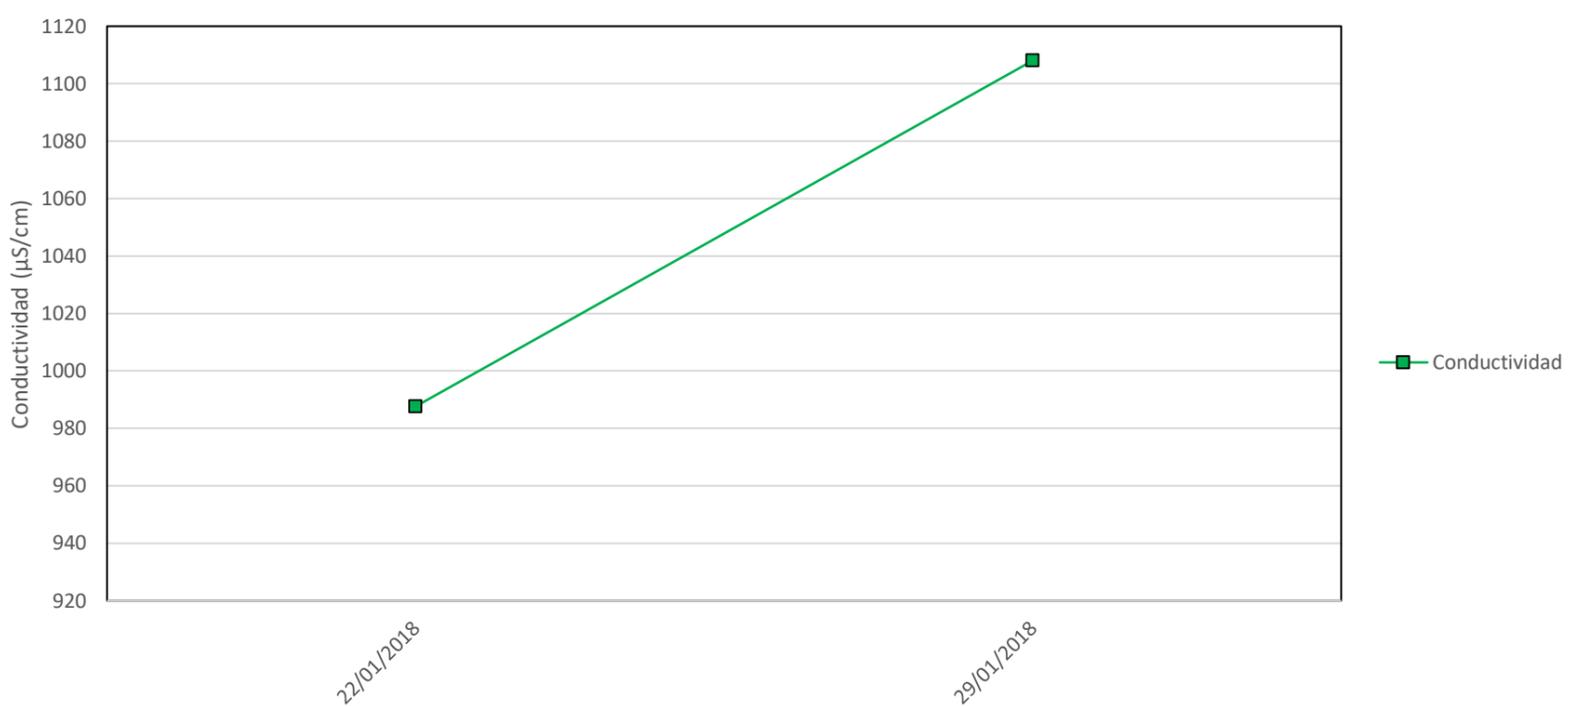


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo Mes **ENERO**

Estación: 701 Segura en Baños de Archena

	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio	Temperatura
22/01/2018	8,42	987,63	10,18	6,78	0,02	
29/01/2018	8,39	1108,03	10,71	14,48	0,02	7,54

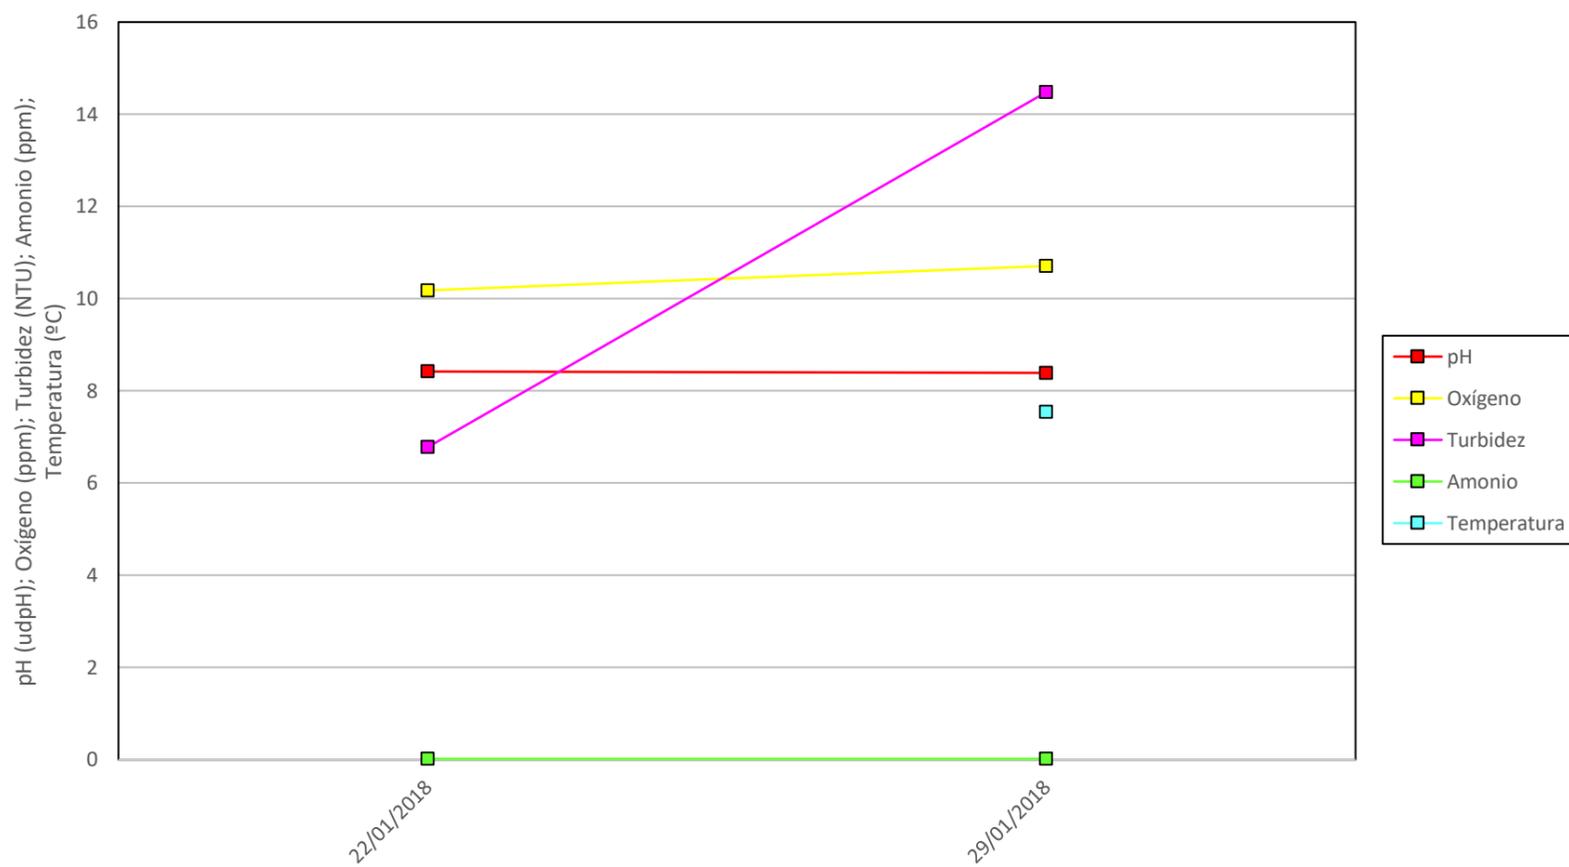

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.