
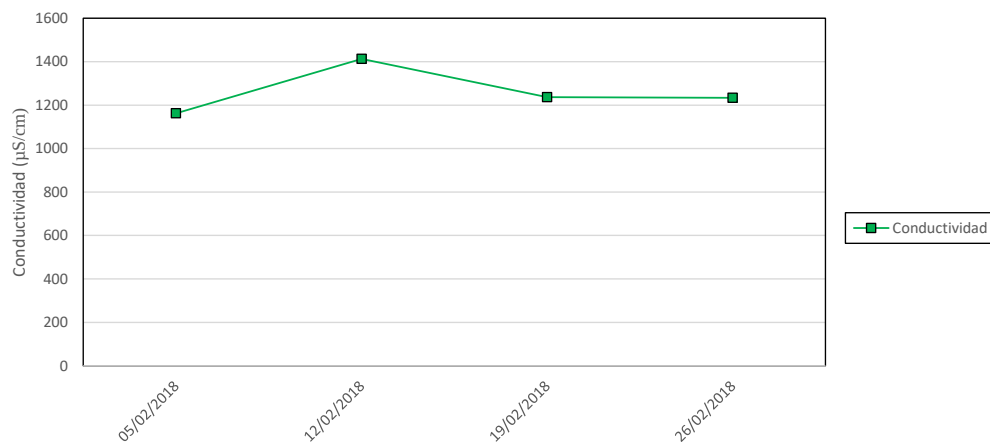


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual FEBRERO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
05/02/2018	8,18	8,44	1162,23	10,83	6,1	
12/02/2018	12,61	8,48	1412,81	10,17	4,87	0,11
19/02/2018	13,03	8,47	1236,58	9,83	5,07	0,14
26/02/2018	13,06	8,42	1233,26	9,75	8,4	0,07

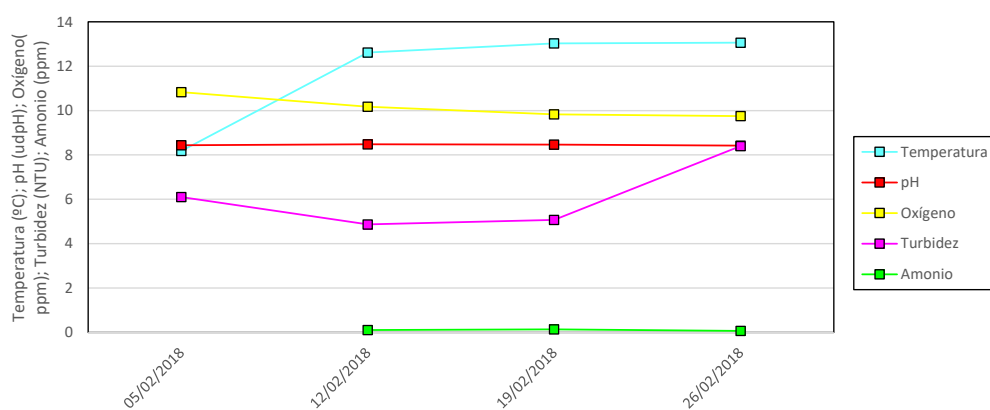

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.