
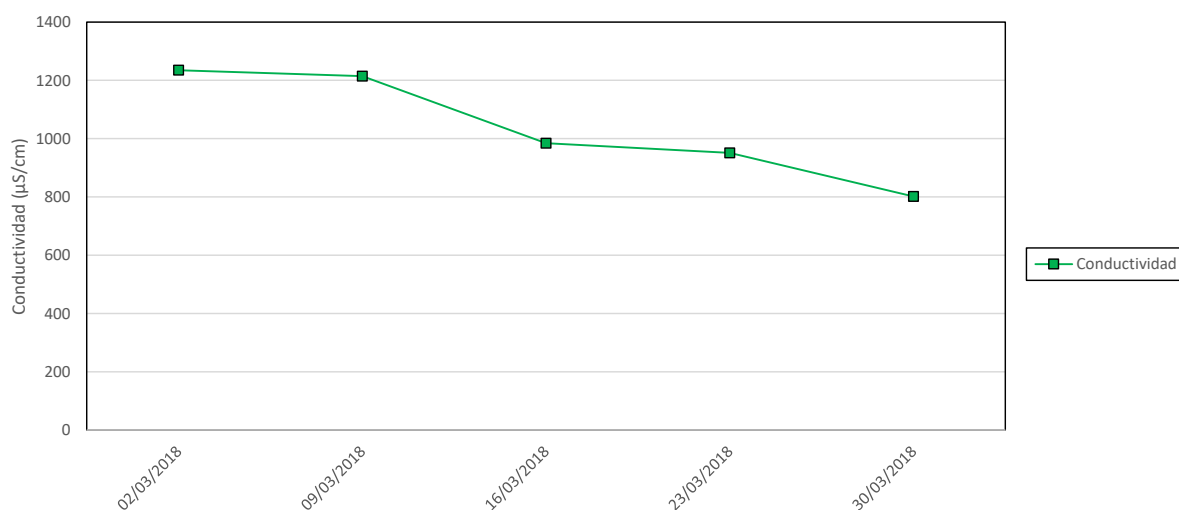


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual desde 01/04/2018 hasta 30/04/2018

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
02/03/2018	13,92	8,42	1234,82	9,72	7,28	0,07
09/03/2018	17,26	8,39	1214,84	9,38	8,99	0,16
16/03/2018	14,89	8,52	984,53	10,61	6,76	0,22
23/03/2018	16,1	8,49	951,18	9,84	5,23	
30/03/2018	17,99	8,46	801,54	9,35	8,05	

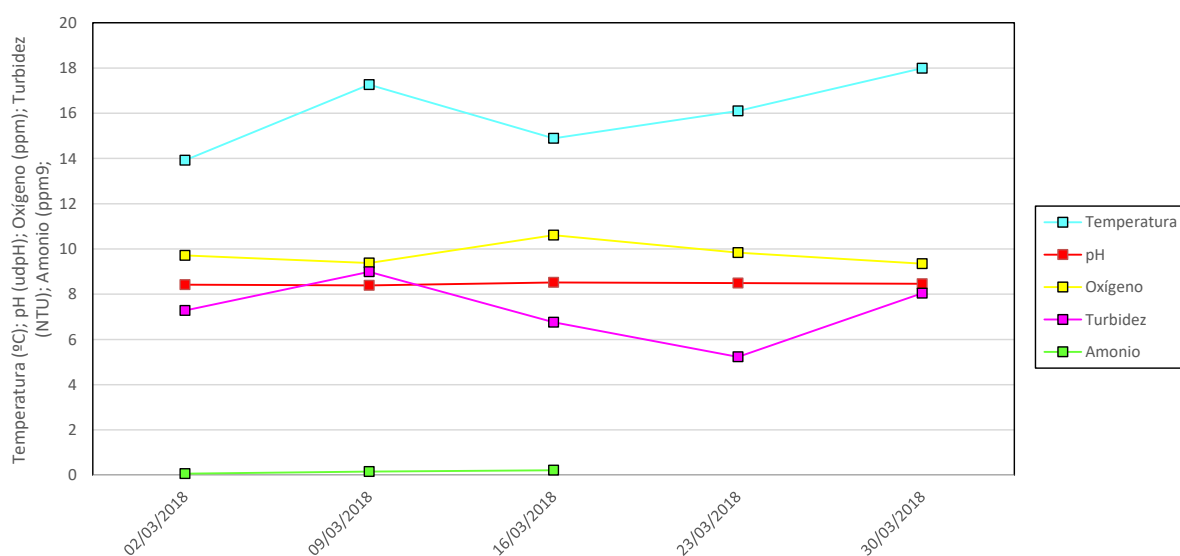

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.