
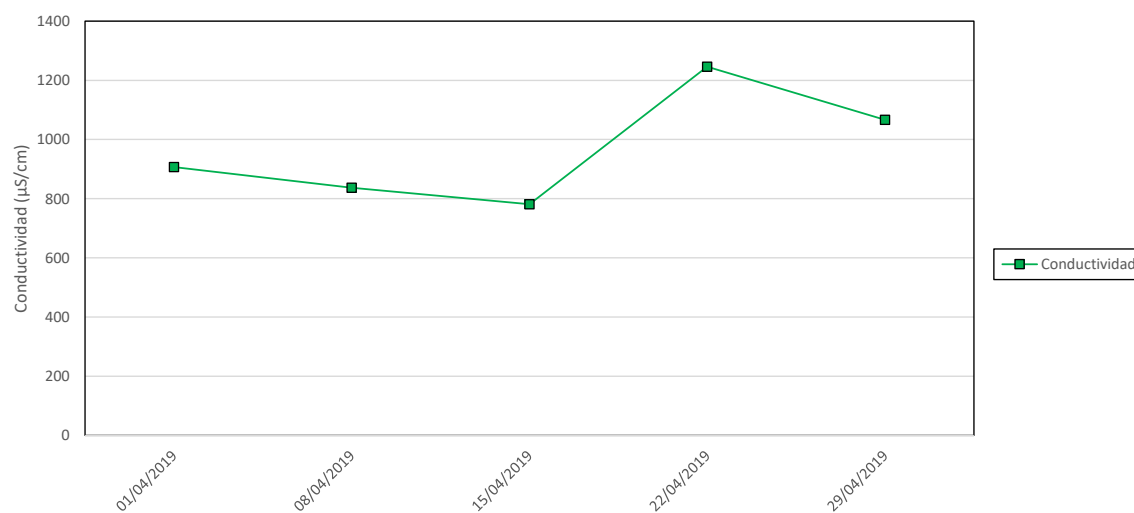


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual ABRIL

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/04/2019	14,47	8,26	907	9,4	34,52	0
08/04/2019	14,71	8,31	836,98	9,5	34,91	0
15/04/2019	15,8	8,15	781,31	9,09	137,78	0
22/04/2019	16,18	8,12	1246,07	9,03	110,54	0
29/04/2019	17,67	8,27	1066,33	9,09	70,44	0

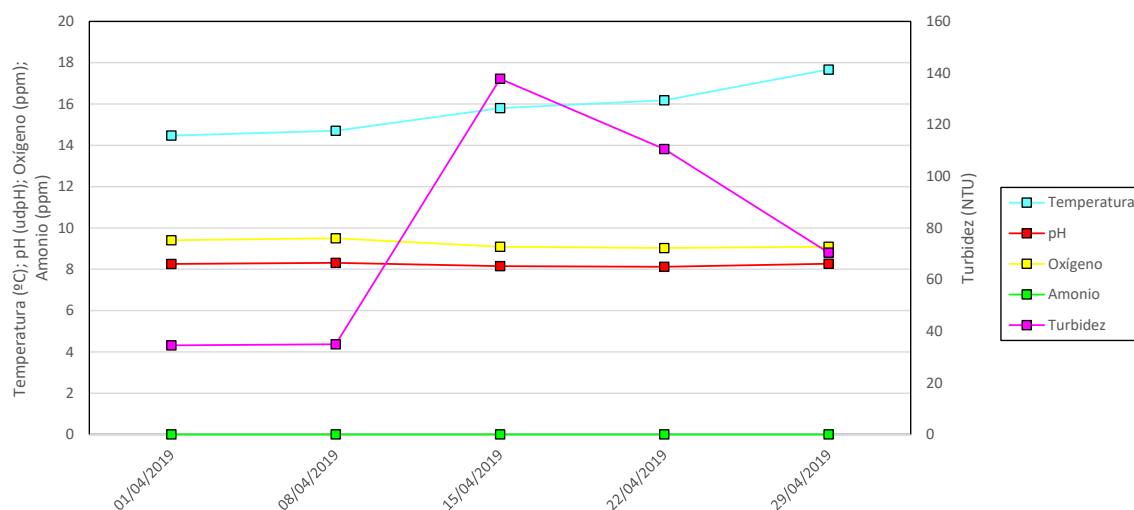

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.