
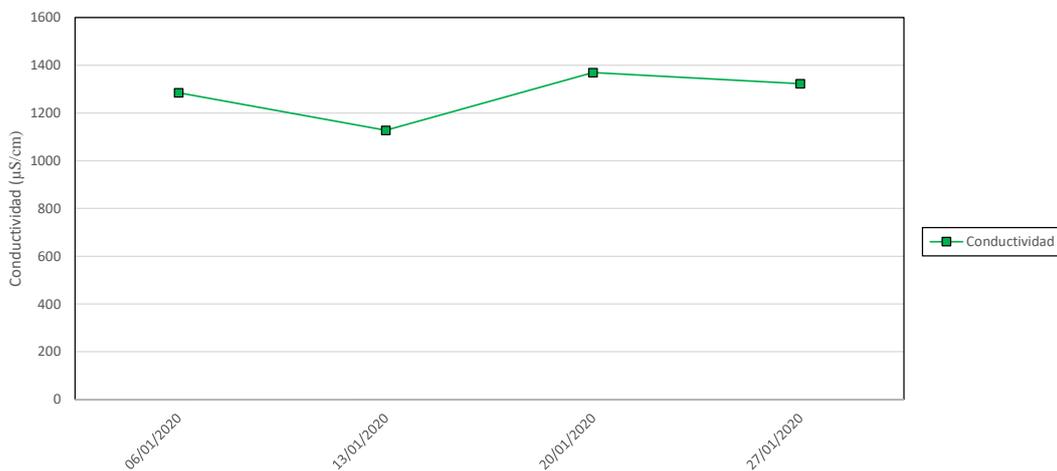


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual ENERO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez
06/01/2020	11,04	8,73	1284,34	10,64	57,79
13/01/2020	9,84	8,8	1127,53	11,6	54,37
20/01/2020	11,3	8,65	1369,33	10,81	95,28
27/01/2020	13,07	8,71	1323,04	10,54	59,09

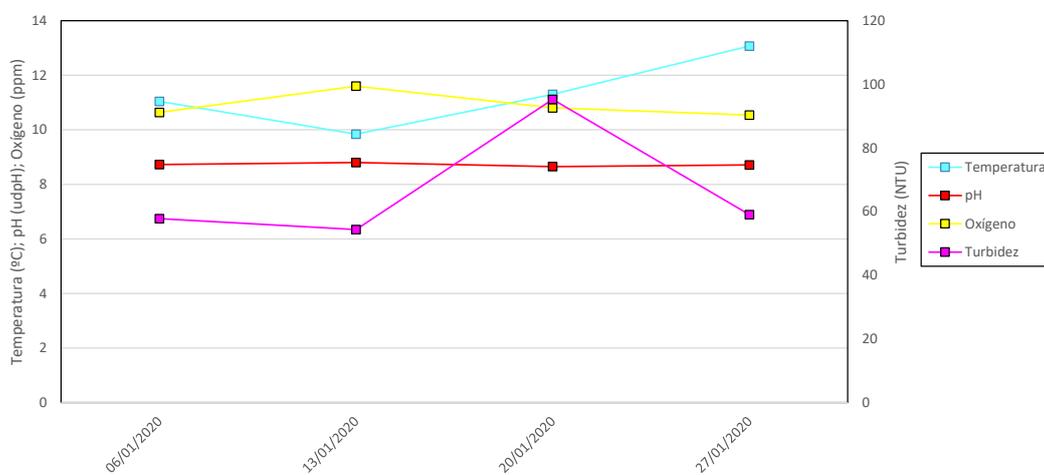

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.