
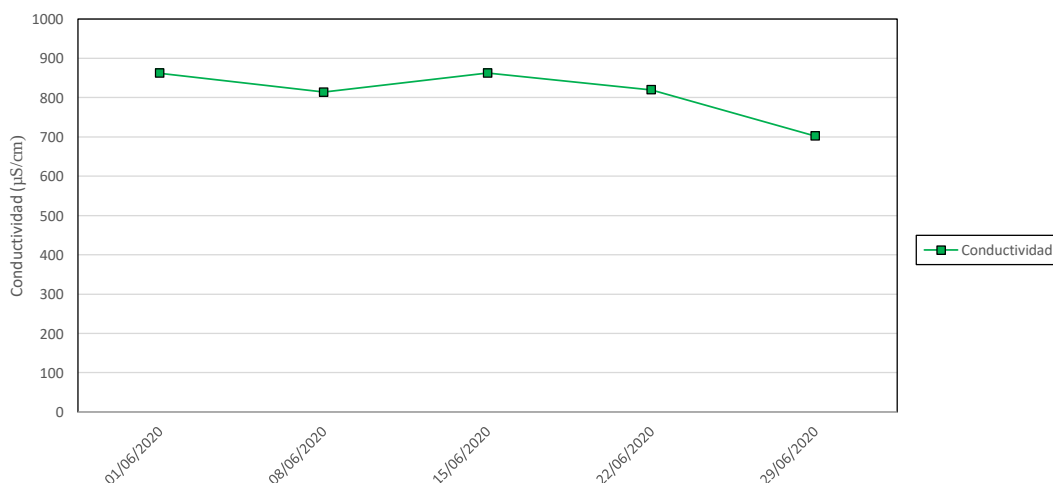


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual JUNIO

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/06/2020	22,07	8,08	862,41	7,24	122,37	0
08/06/2020	21,93	8,08	814,16	6,98	129,32	0
15/06/2020	23,2	8,11	862,61	7,52	110,16	0
22/06/2020	22,68	8,16	819,7	8,13	149,22	0
29/06/2020	24,69	8,16	702,14	7,71	145,31	0

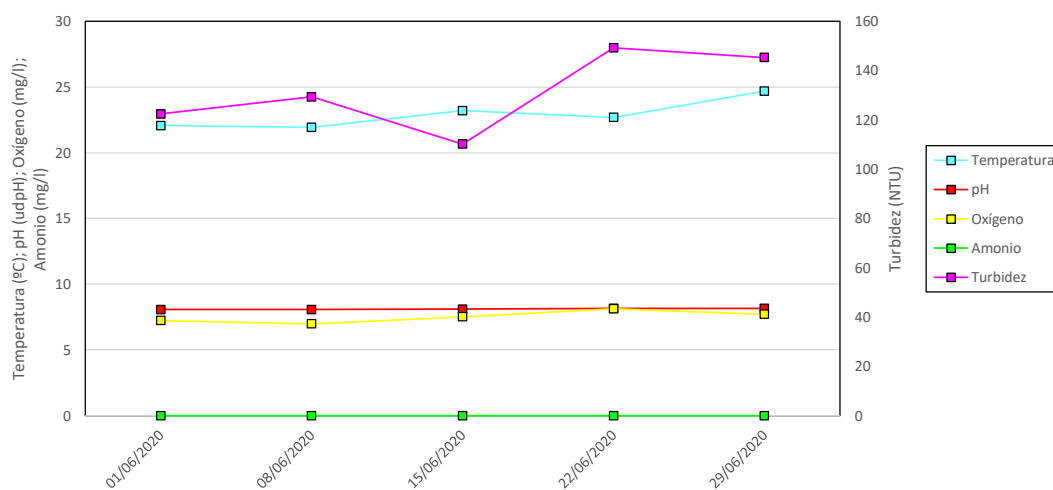

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.