
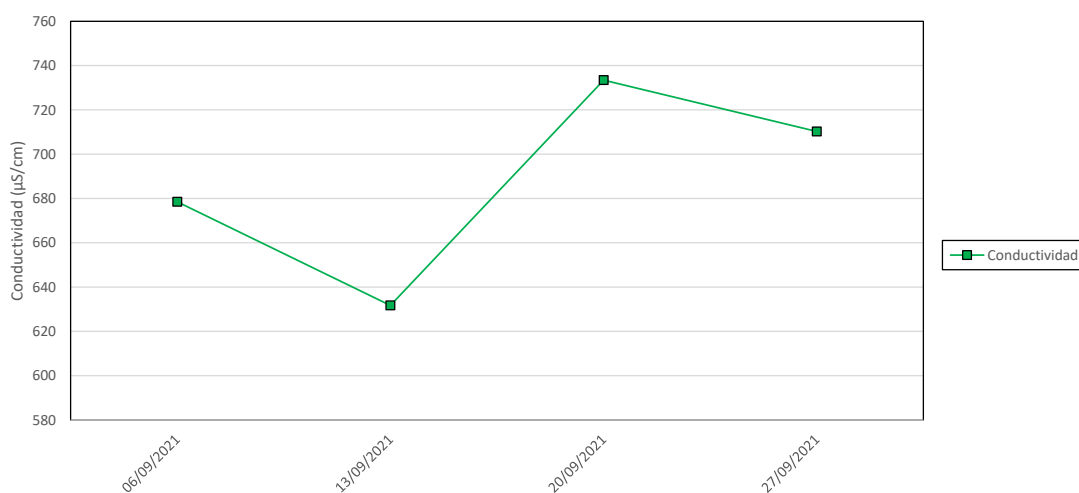


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Septiembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/09/2021	23,94	8,24	678,51	8,32	38,23	0
13/09/2021	22,8	8,25	631,74	8,42	48,44	0
20/09/2021	22,32	8,22	733,44	8,43	86,59	0
27/09/2021	23,52	8,18	710,3	8,19	28,75	0

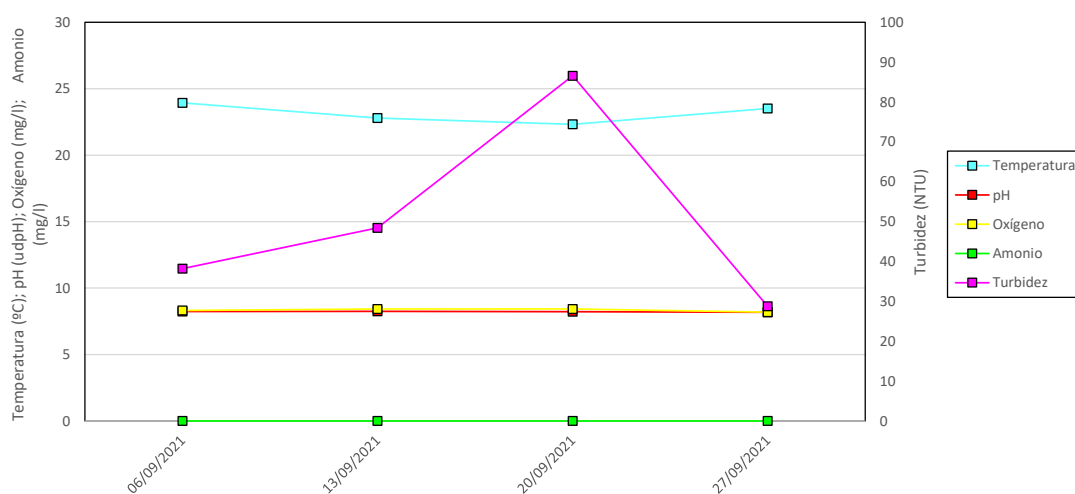

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.