
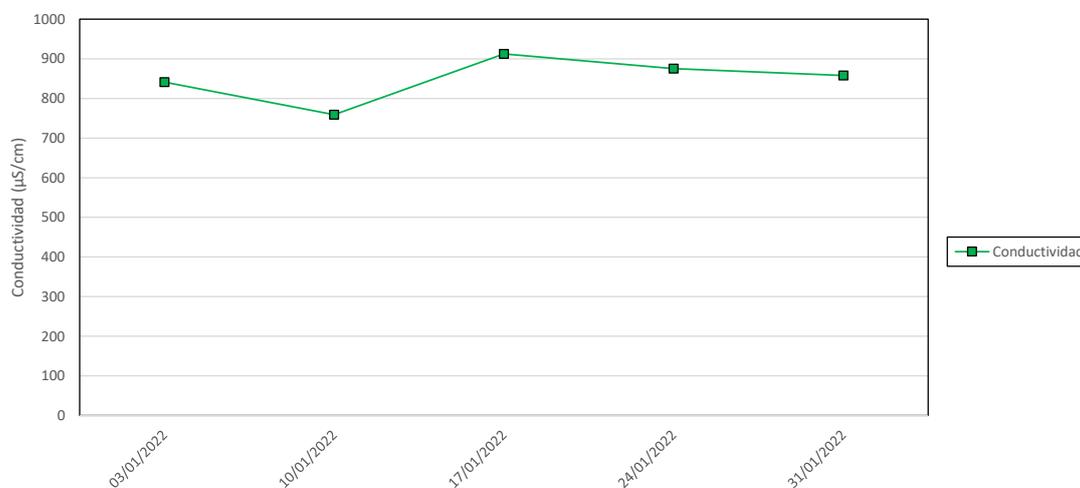


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Enero

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/01/2022	12,81	8,37	841,04	10,36	13,34	0
10/01/2022	13,1	8,38	758,96	10,35	15,12	0
17/01/2022	11,11	8,34	912,33	10,79	19,03	0
24/01/2022	12,1	8,29	875,33	10,7	24,28	0
31/01/2022	11,93	8,32	857,94	10,48	31,35	0

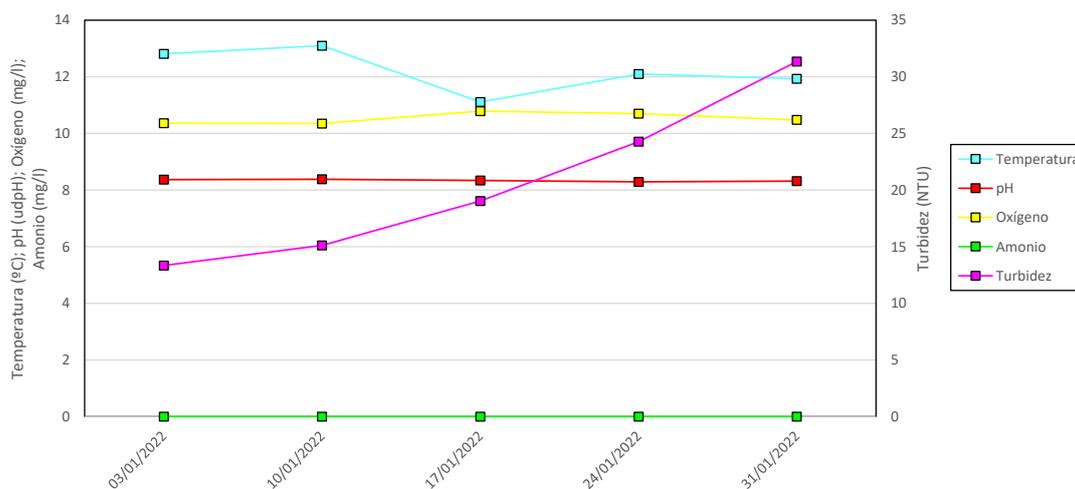

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.