
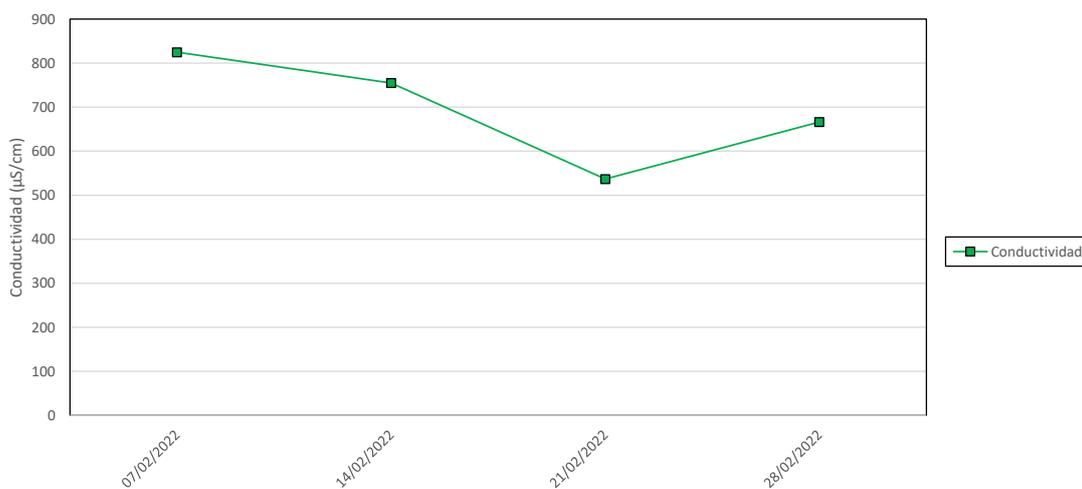


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Febrero

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
07/02/2022	12,85	8,3	824,75	10,32	29,83	0
14/02/2022	13,52	8,29	754,6	10,1	42,53	0
21/02/2022	13,54	8,36	536,8	10,31	59,59	0
28/02/2022	14,3	8,28	666,04	9,73	66,36	0

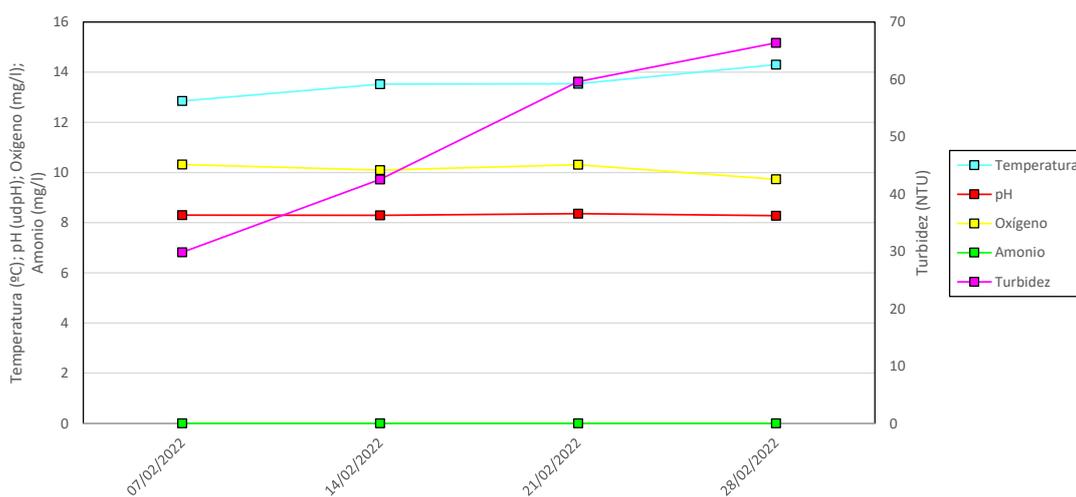

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.