
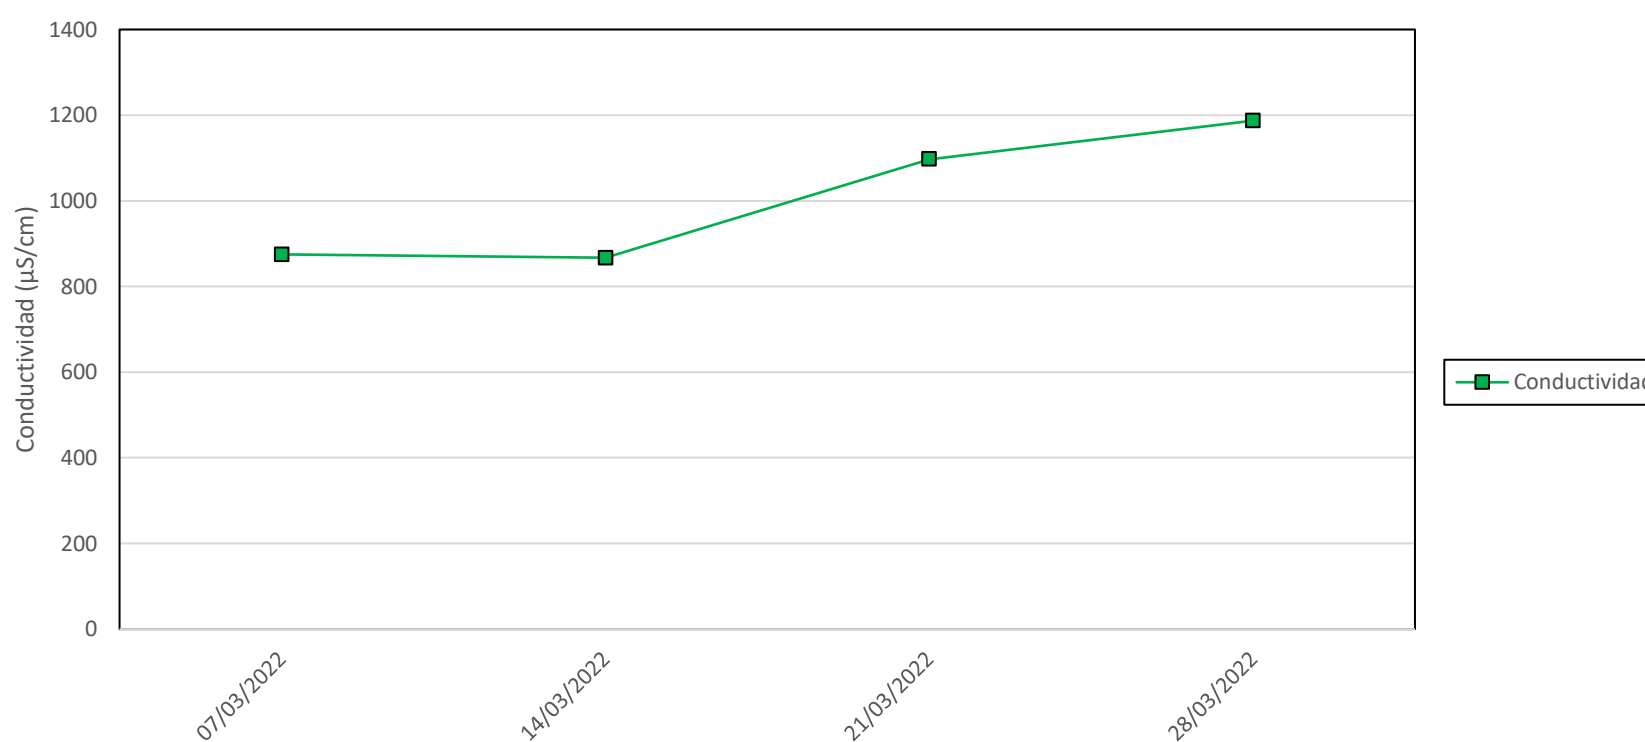


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Marzo

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
07/03/2022	15,18	8,29	875,09	9,94	31,44	0
14/03/2022	15,72	8,2	867,21	9,4	61,66	0
21/03/2022	15,27	8,21	1097,33	9,66	158,61	0
28/03/2022	15,79	8,28	1187,1	9,59	95,96	0

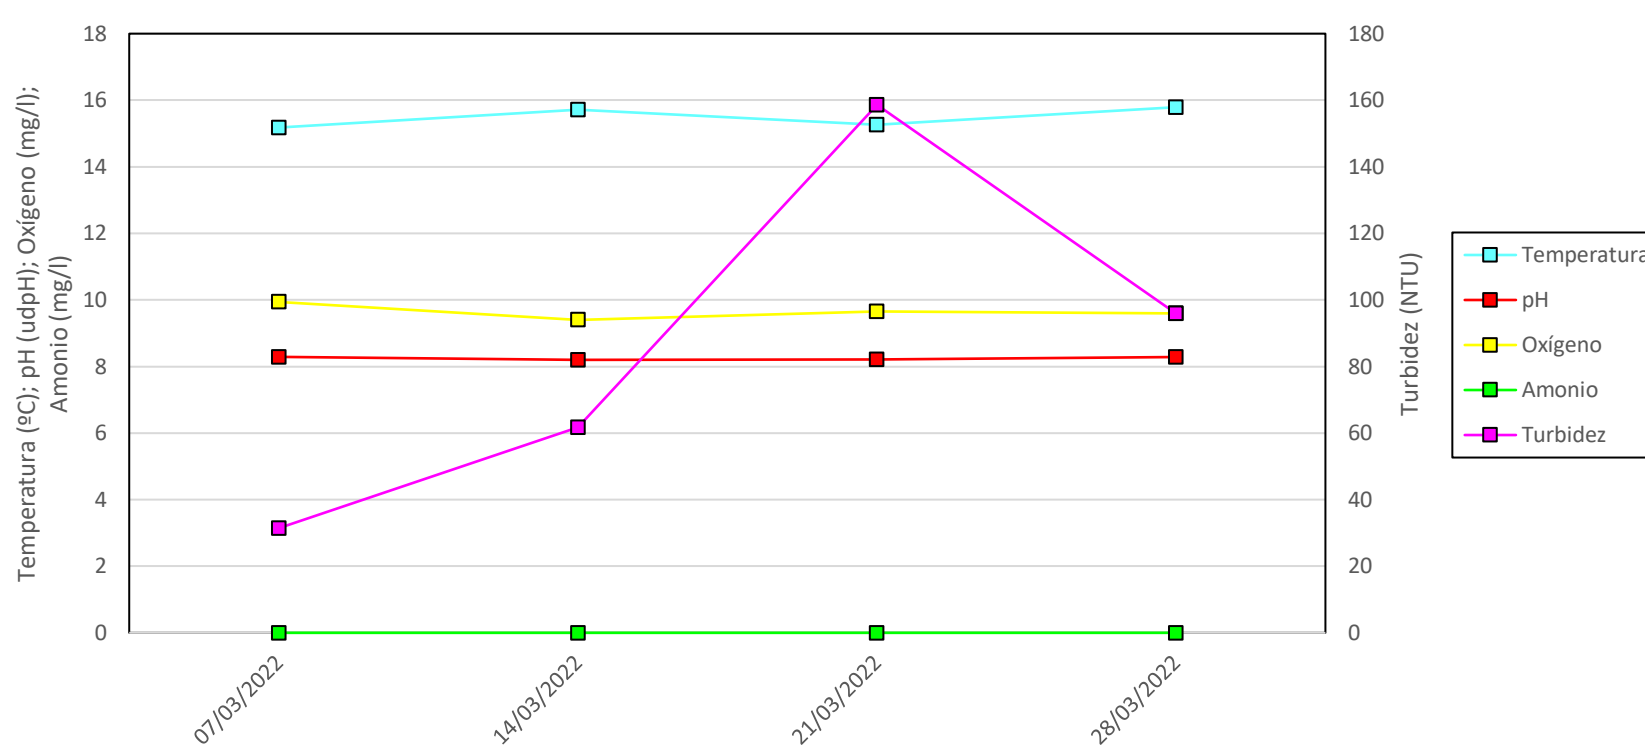

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.