
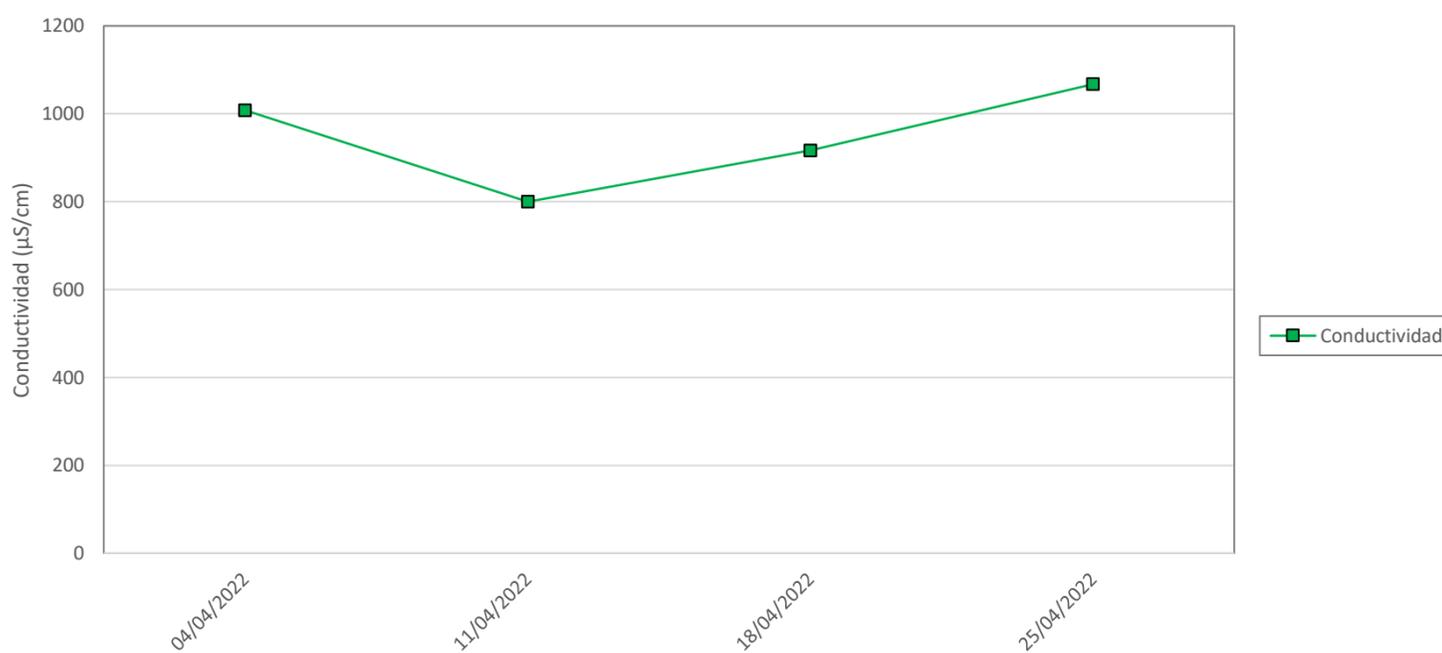


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Abril

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
04/04/2022	15,49	8,32	1007,77	9,8	94,22	0
11/04/2022	17,9	8,31	799,87	9,23	117,66	0
18/04/2022	18,34	8,31	916,29	9	96,72	0
25/04/2022	18,39	8,33	1067,21	9,02	93,11	0

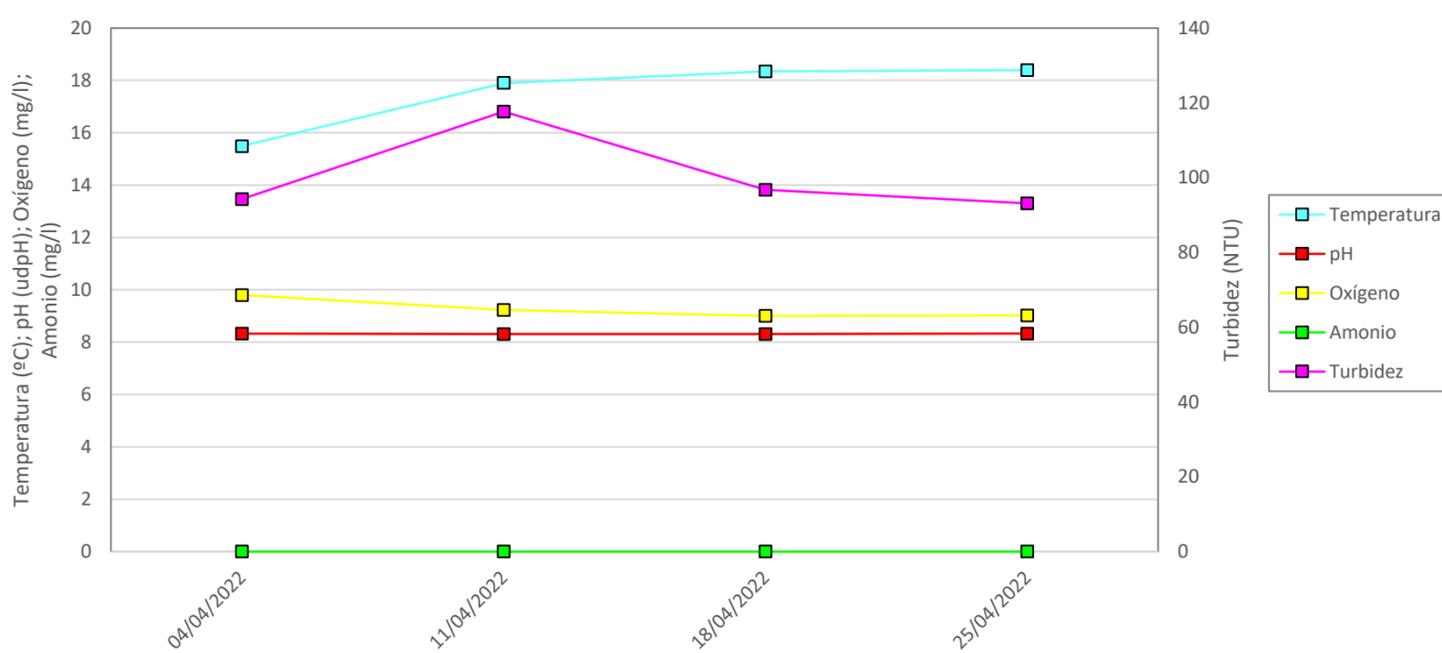

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.