
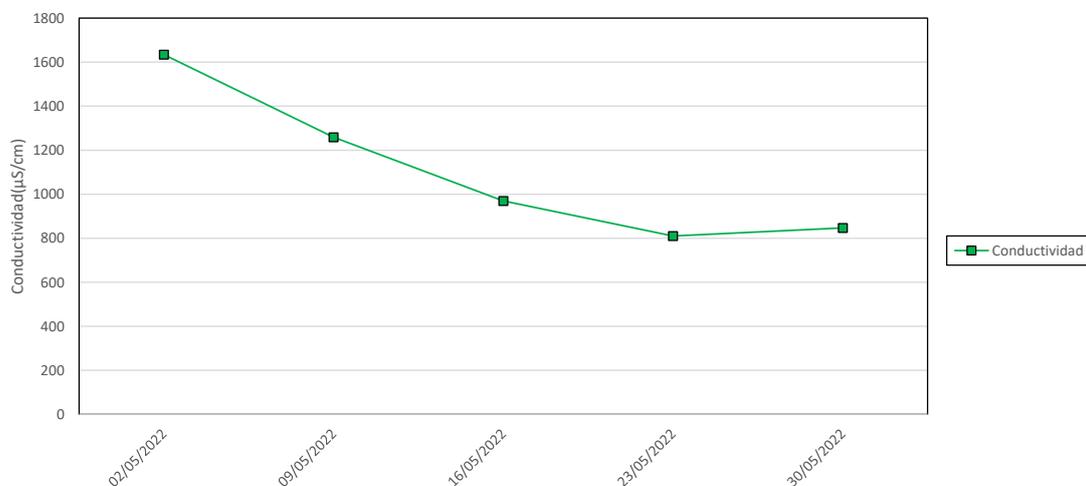


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mayo

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
02/05/2022	19,08	8,15	1634,01	8,85	155,55	0
09/05/2022	21,51	8,2	1259,3	8,33	120,96	0
16/05/2022	23,28	8,17	969,45	8	136,74	0
23/05/2022	22,83	8,18	810,17	8,12	134,62	0
30/05/2022	24,2	8,2	846,93	7,77	144,86	0

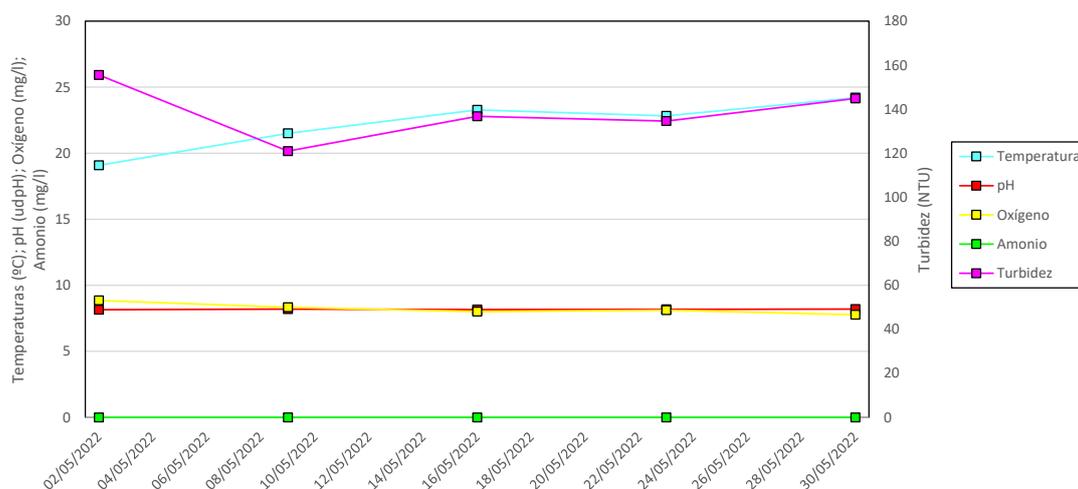

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.