
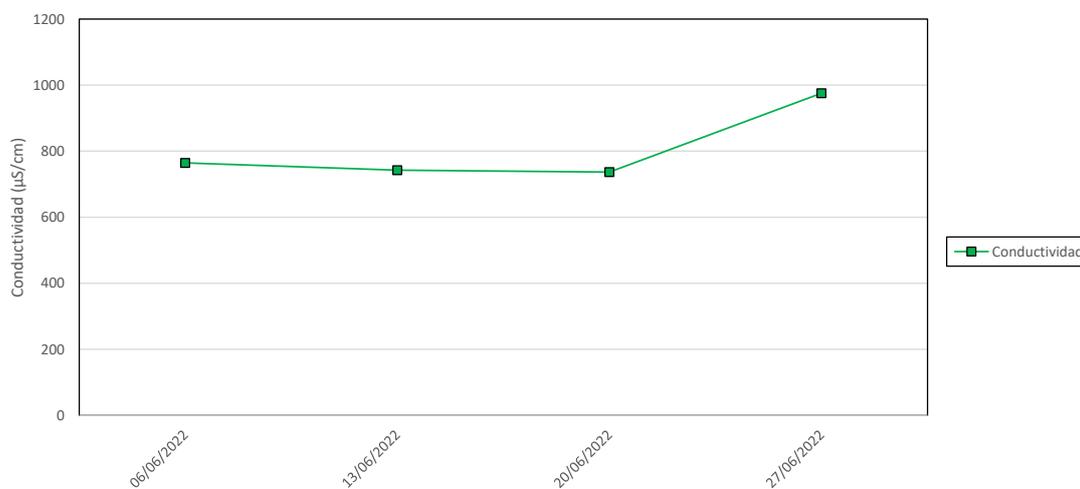


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Junio

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/06/2022	24,6	8,2	764,61	7,56	157,21	0
13/06/2022	24,85	8,26	742,39	7,54	150,49	0
20/06/2022	24,1	8,26	736,68	7,72	129,74	0
27/06/2022	24,07	8,28	975,49	7,68	132,73	0

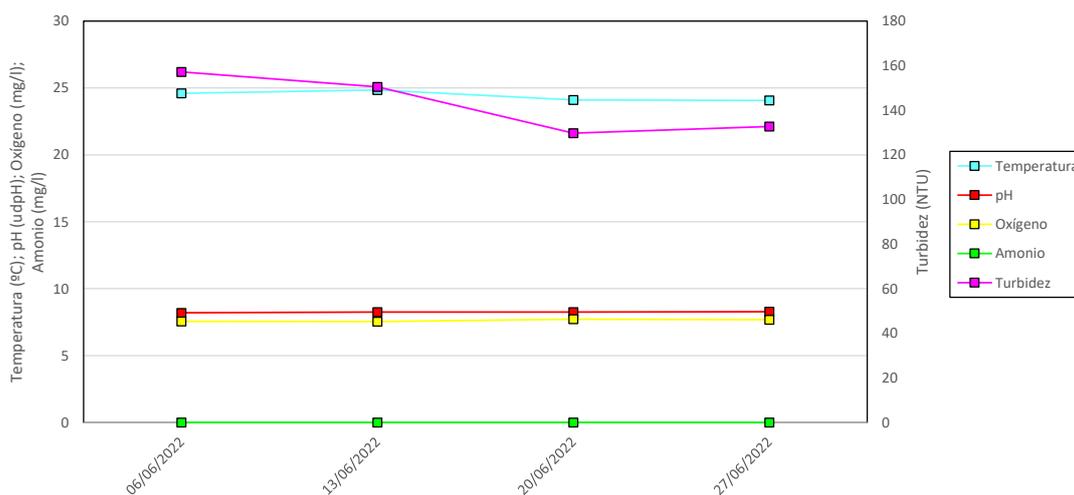

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.