
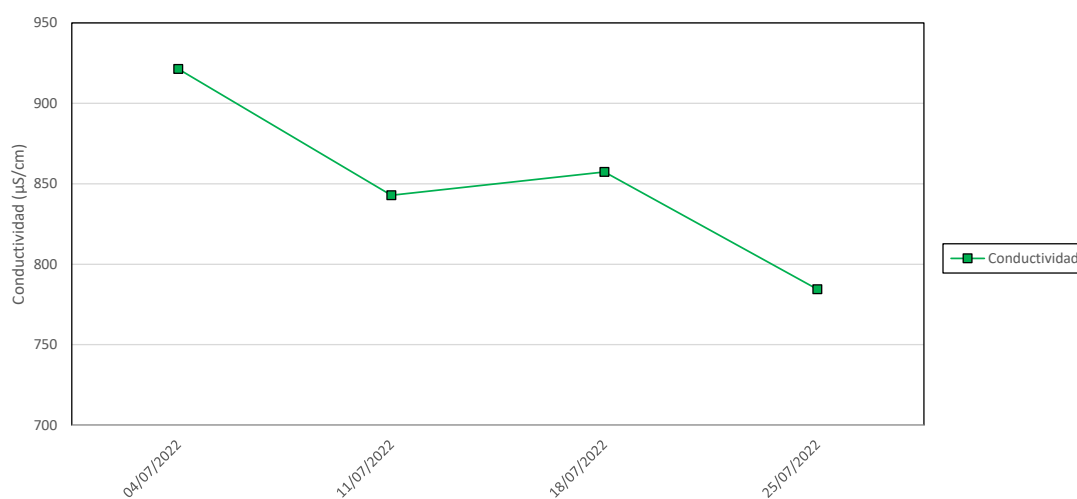


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Julio

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
04/07/2022	24,05	8,21	921,36	7,82	107,96	0
11/07/2022	24,46	8,22	842,87	7,66	87,2	0
18/07/2022	25,03	8,18	857,29	7,49	94,62	0
25/07/2022	26,17	8,17	784,43	7,67	88,73	0

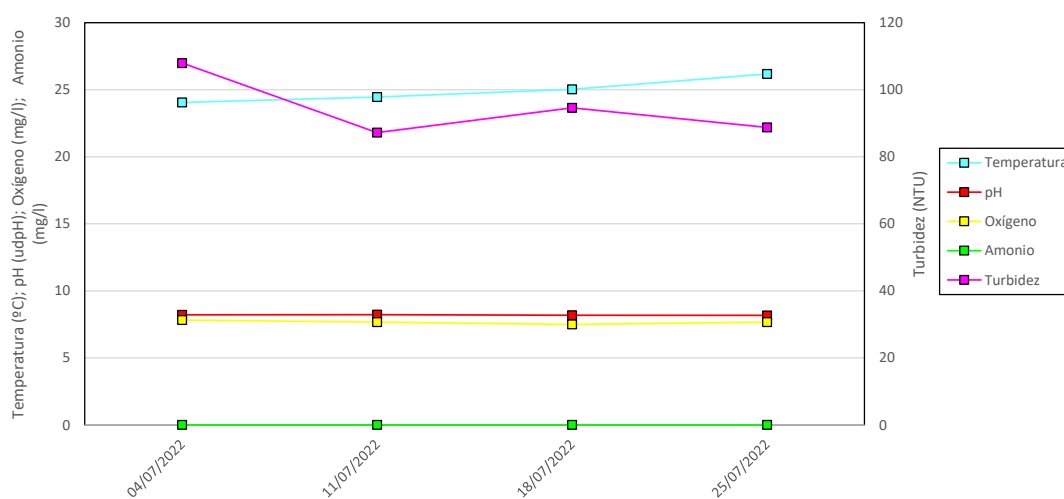

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.