
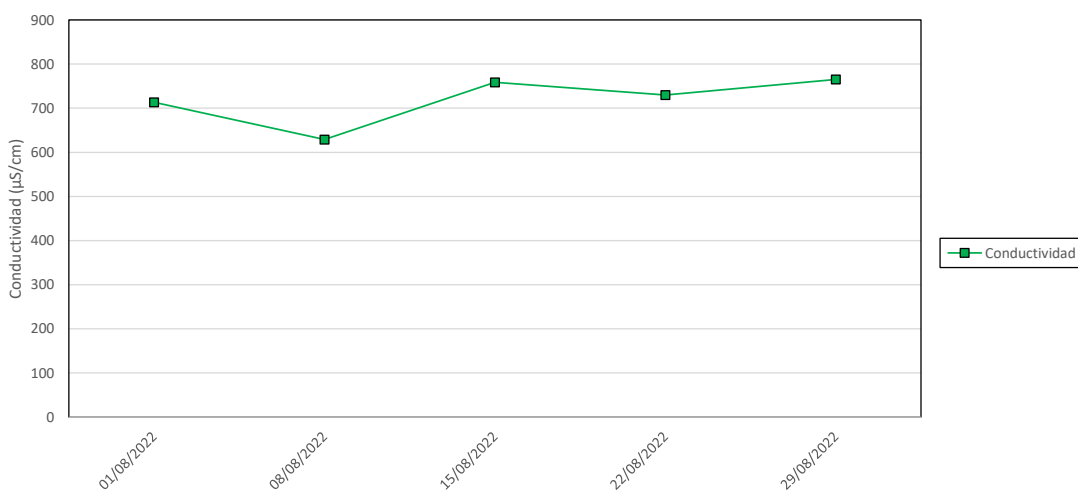


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Agosto

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/08/2022	25,91	8,21	713,25	7,69	85,19	0
08/08/2022	25,6	8,25	629,07	7,6	62,21	0
15/08/2022	24,45	8,31	758,78	7,96	65,56	0
22/08/2022	24,05	8,33	729,88	7,82	61,25	0
29/08/2022	23,47	8,27	765,14	8,03	65,15	0

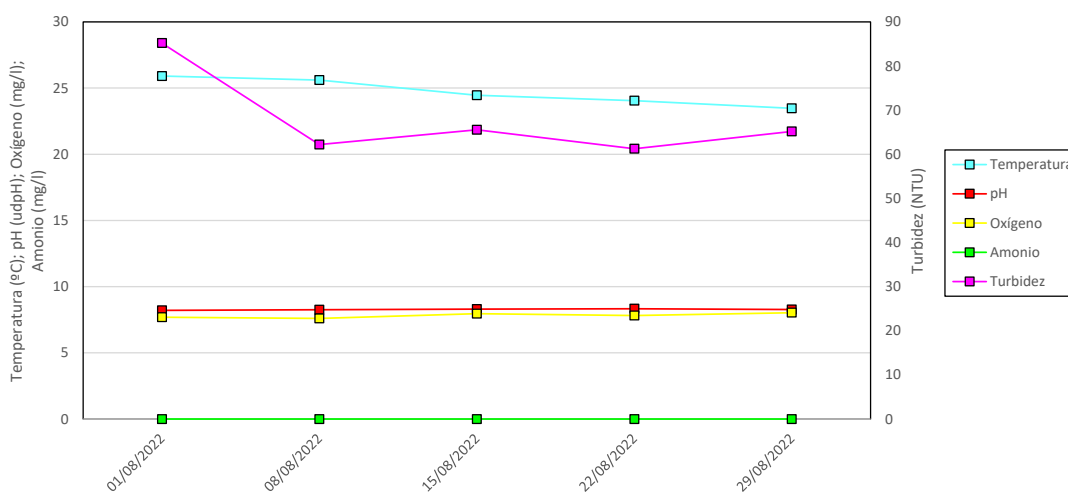

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.