
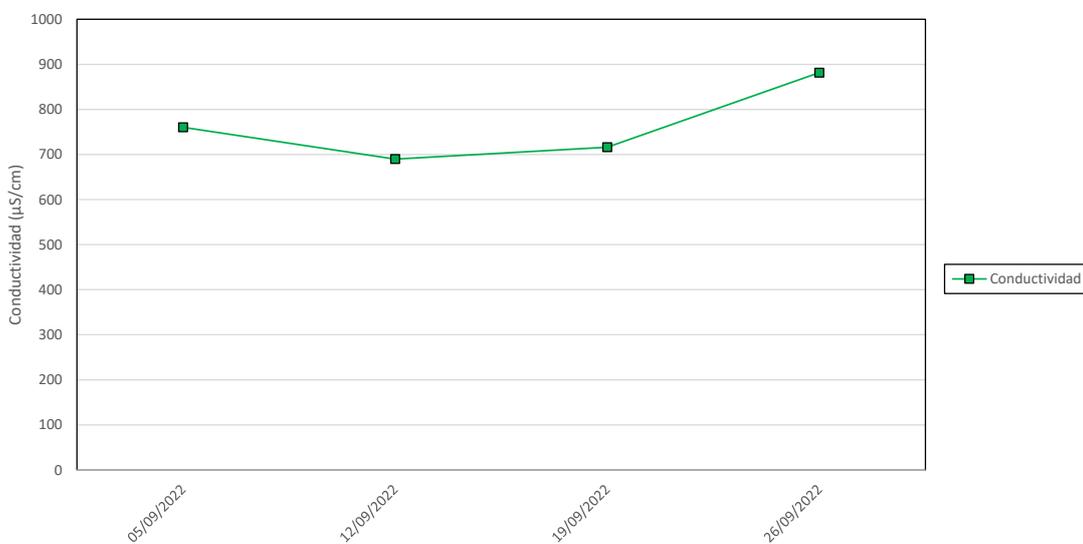


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Septiembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
05/09/2022	23,33	8,32	760,09	8,28	56,37	0
12/09/2022	22,99	8,28	689,75	8,16	52,98	0
19/09/2022	23,18	8,26	715,97	7,99	79,22	0
26/09/2022	21,48	8,08	881,61	7,46	140,54	0

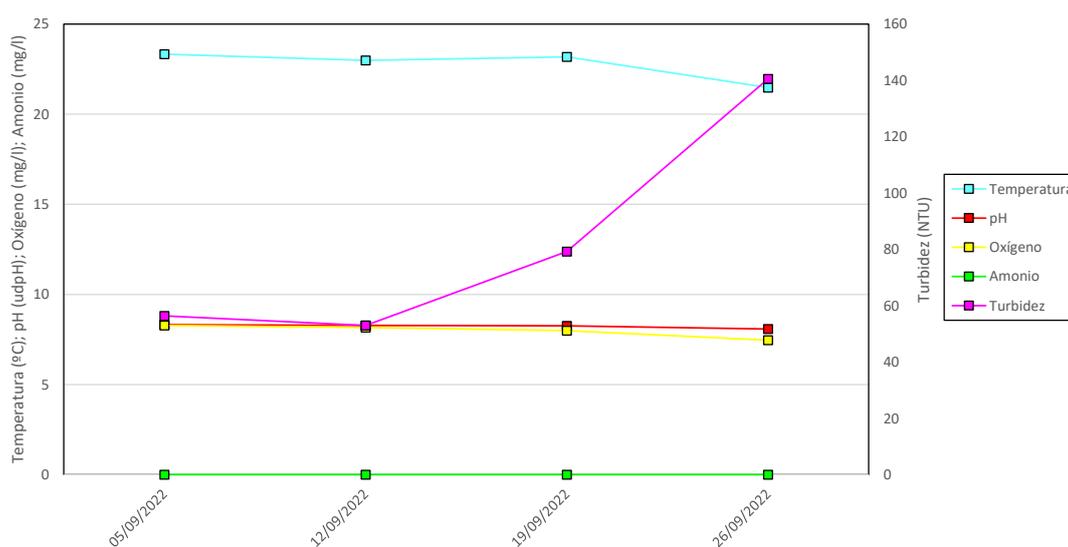

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.