
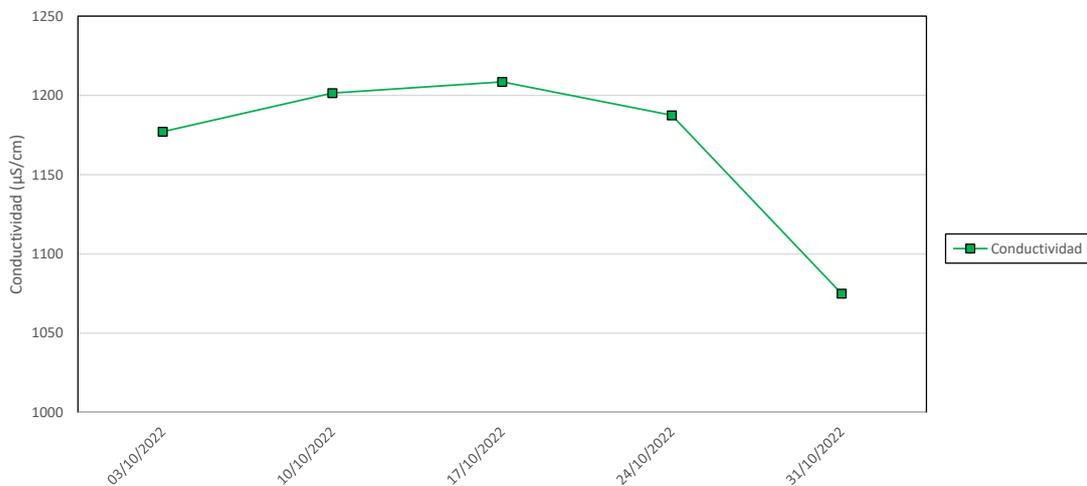


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Octubre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/10/2022	22,07	8,2	1177,03	8,58	119,45	0
10/10/2022	21,72	8,14	1201,43	8,5	149,34	0
17/10/2022	21,96	8,25	1208,5	8,58	133,9	0
24/10/2022	20,54	8,32	1187,4	9,04	126,63	0
31/10/2022	20,06	8,37	1074,9	9,08	79,75	0

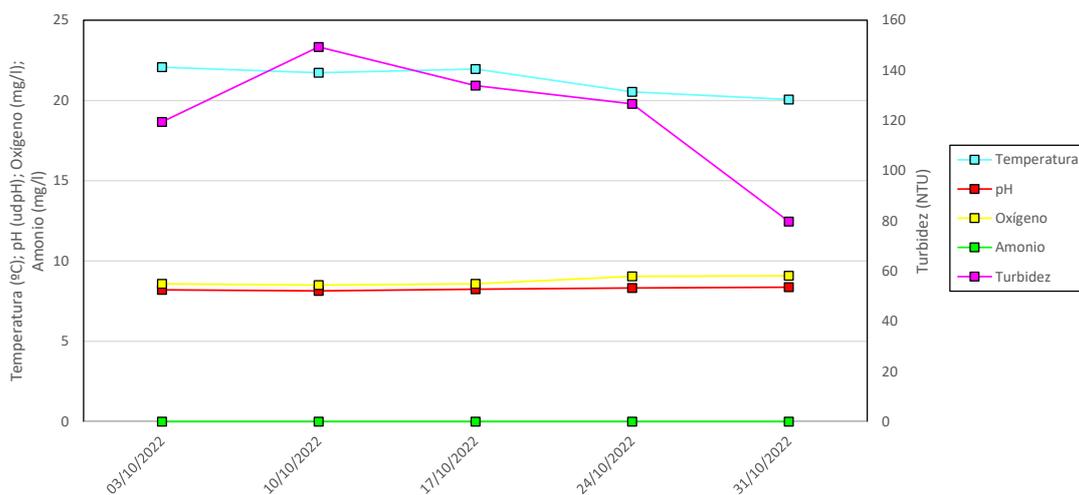

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.