
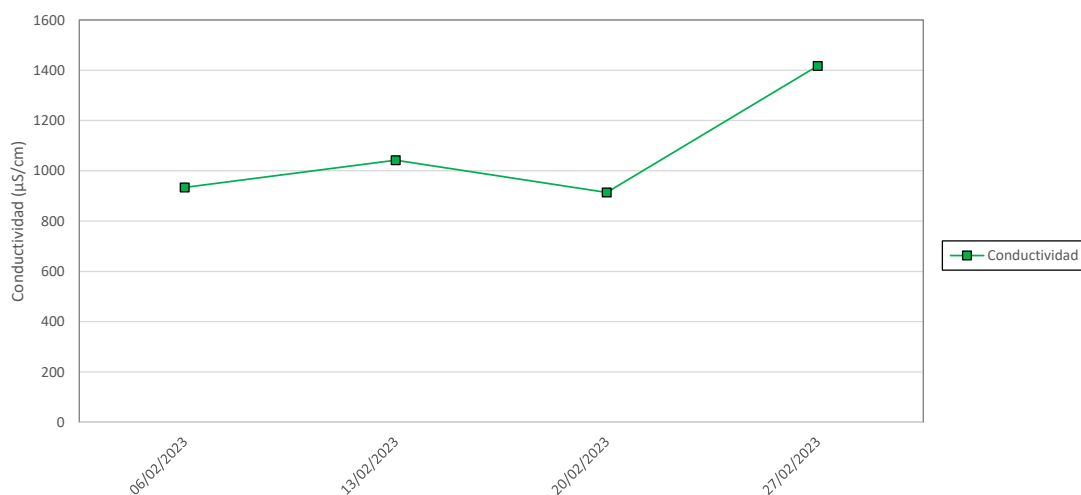


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Febrero

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/02/2023	11,42	8,4	934,18	11,15	40,77	0
13/02/2023	12,27	8,38	1042,64	10,79	41,71	0
20/02/2023	12,93	8,4	913,99	10,44	49,82	0
27/02/2023	11,19	8,47	1417,47	10,7	77,29	0

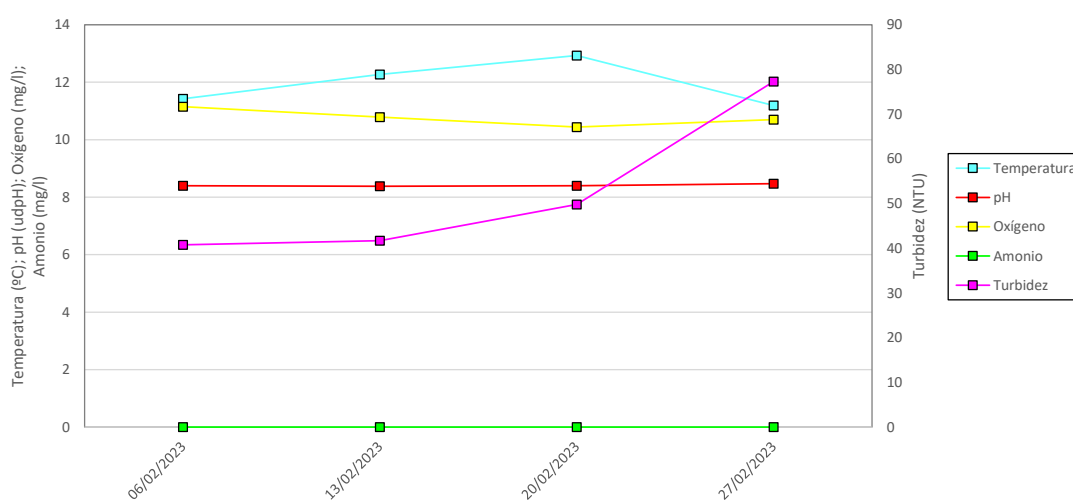

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.