
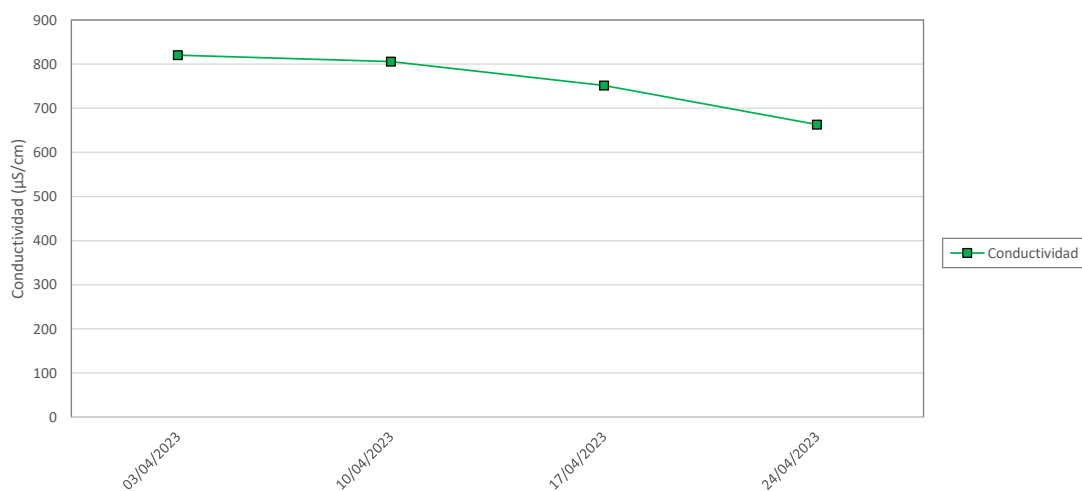


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Abril

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/04/2023	16,56	8,37	820,22	9,44	25,9	0
10/04/2023	18,21	8,36	805,54	8,54	24,68	0
17/04/2023	18,19	8,43	751,58	8,47	31,77	0
24/04/2023	18,24	8,37	663,06	8,5	25,14	0

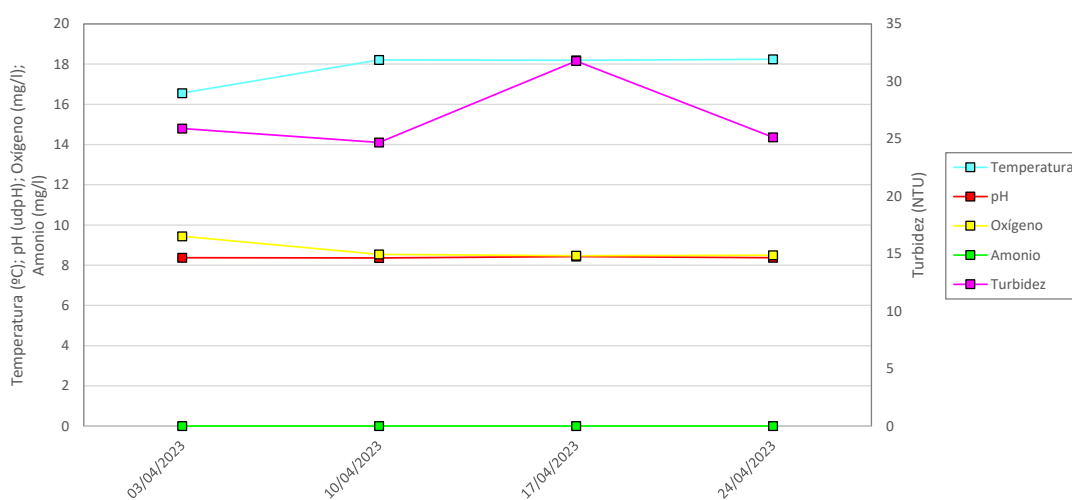

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.