
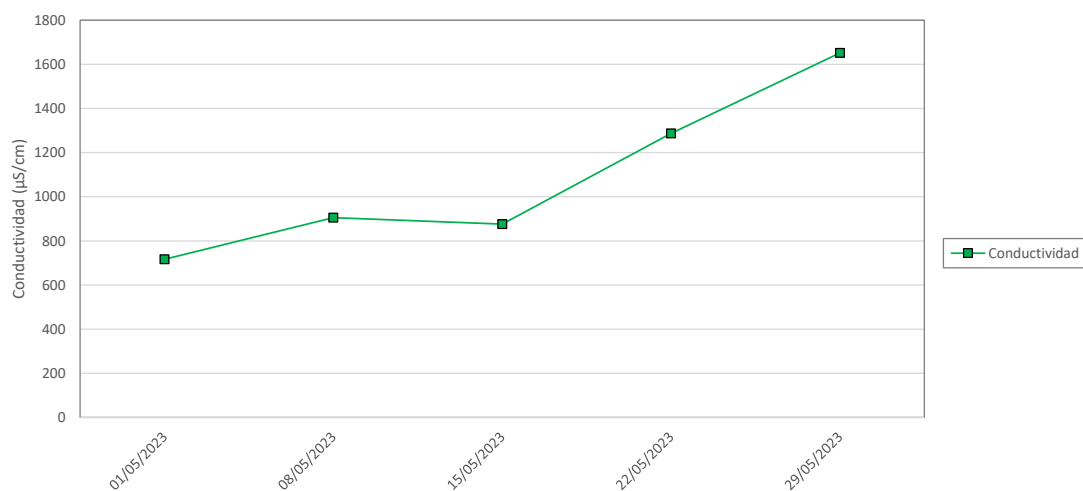


## EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mayo

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
01/05/2023	19,17	8,36	716,54	8,74	24,51	0
08/05/2023	21,09	8,28	905,47	8,22	30,7	0
15/05/2023	19,73	8,44	876,02	8,72	38,12	0
22/05/2023	20,17	8,24	1286,47	8,41	118,14	0
29/05/2023	21,41	8,1	1651,36	7,49	151,09	0

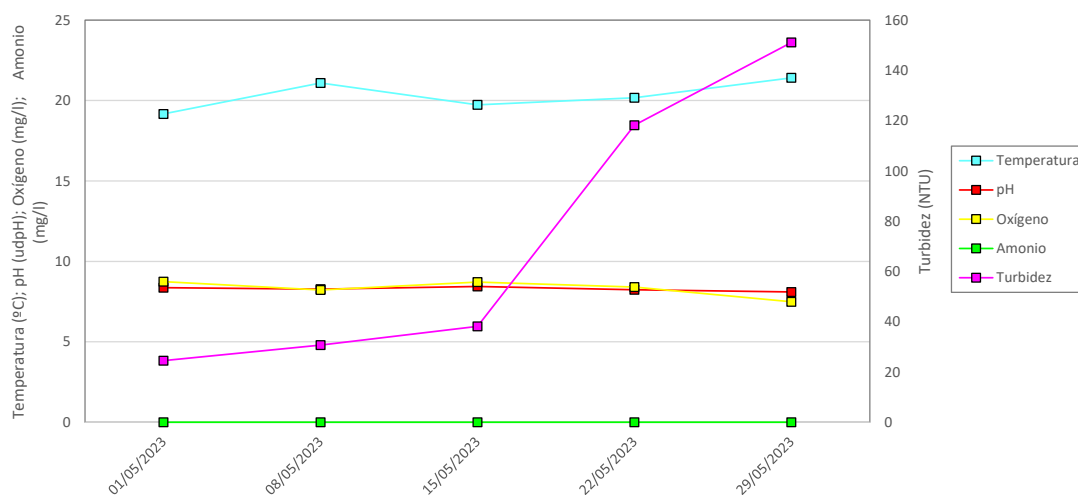

(\*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.