
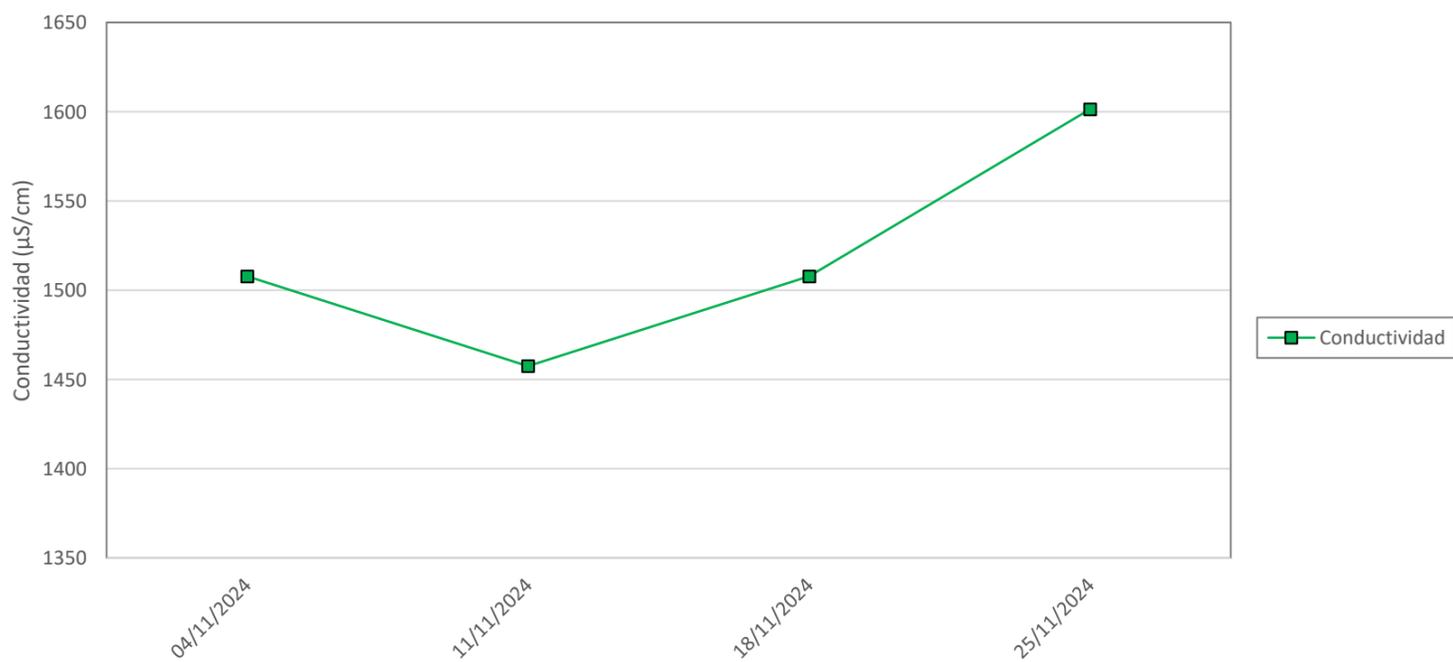


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Noviembre

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
04/11/2024	18,39	8,14	1508	7,91	255,79	0,00
11/11/2024	16,42	8,29	1457	9,28	89,54	0,00
18/11/2024	16,12	8,31	1508	9,46	90,49	0,00
25/11/2024	15,92	8,31	1601	9,4	77,66	0,00

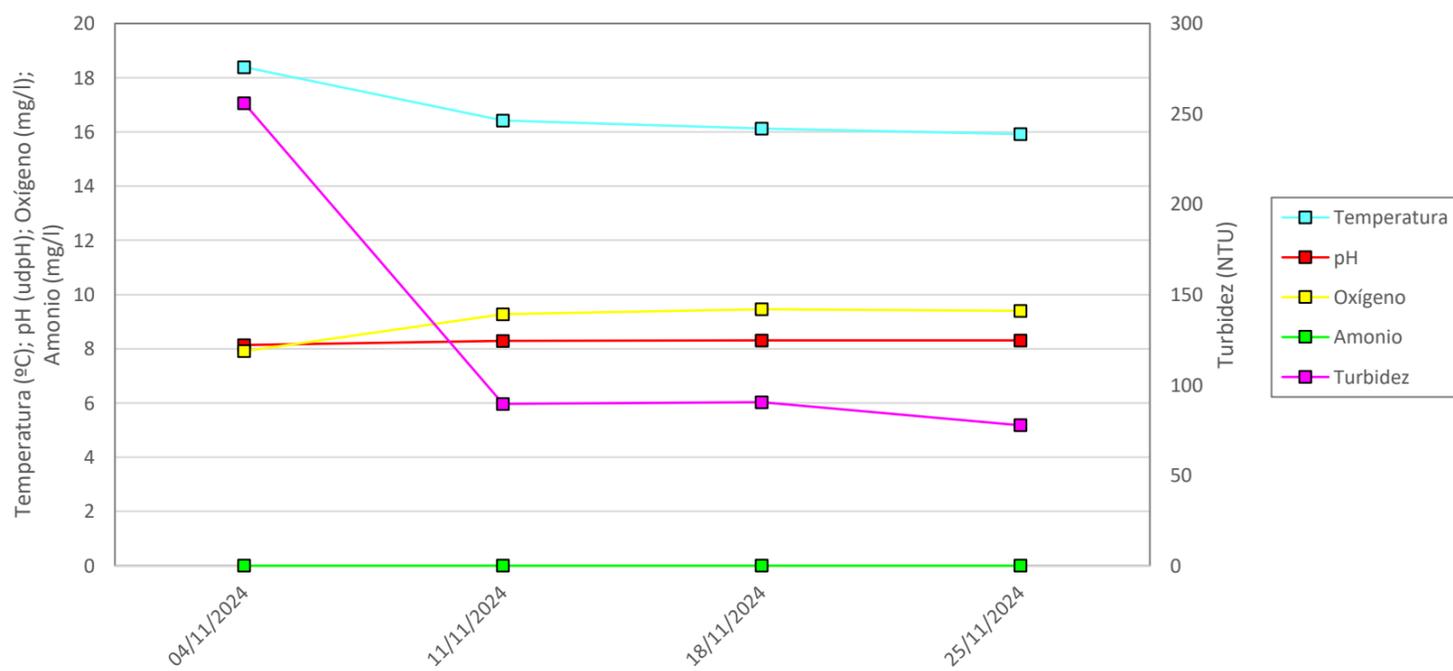

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.