
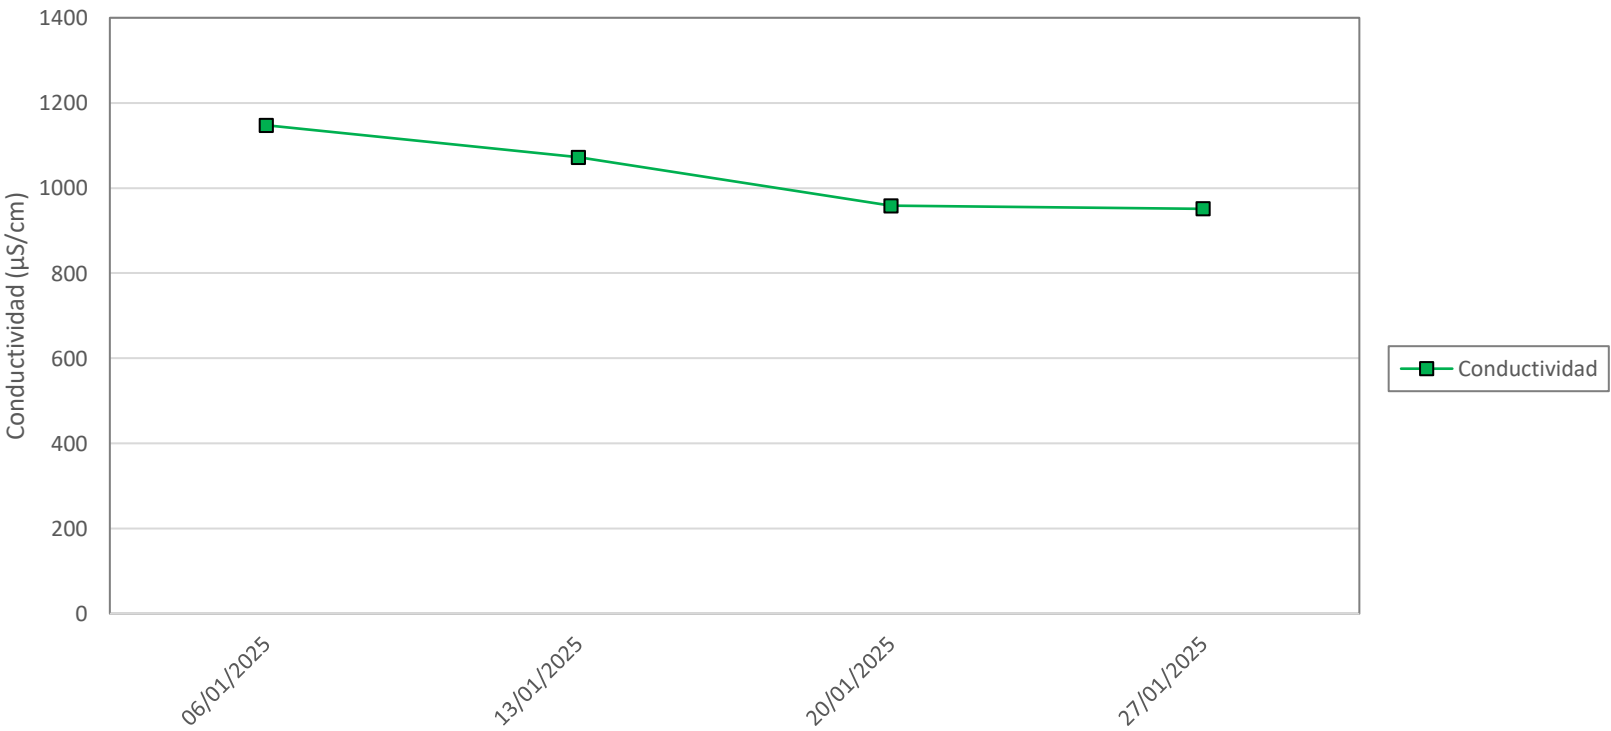


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Enero

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
06/01/2025	14,33	8,38	1147,6	10,03	42,77	0,00
13/01/2025	10,32	8,28	1072,32	11,13	38,86	0,00
20/01/2025	11,29	8,24	958,24	10,7	49,86	0,00
27/01/2025	11,79	8,22	951,16	10,53	50,9	0,00

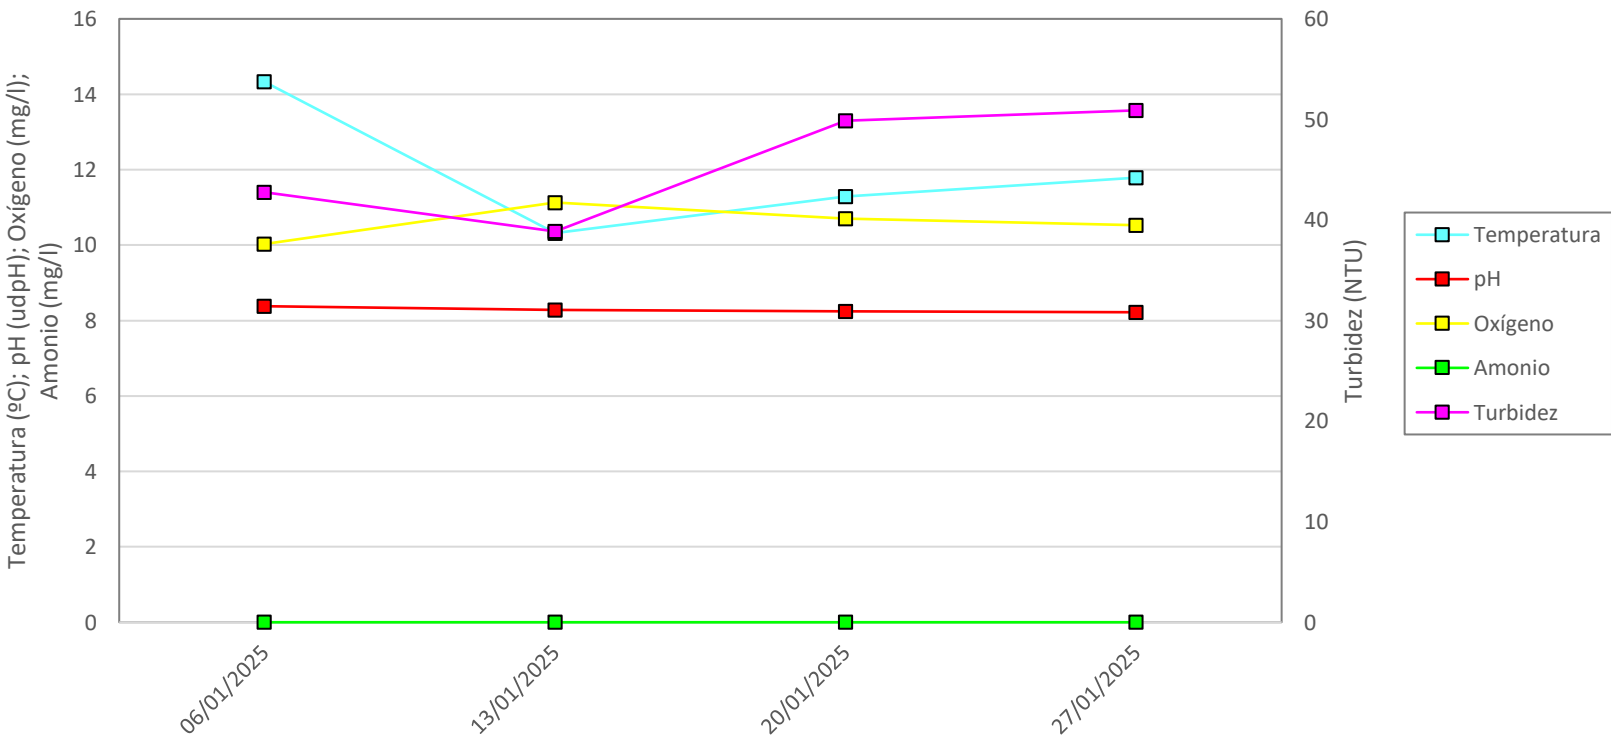

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.