
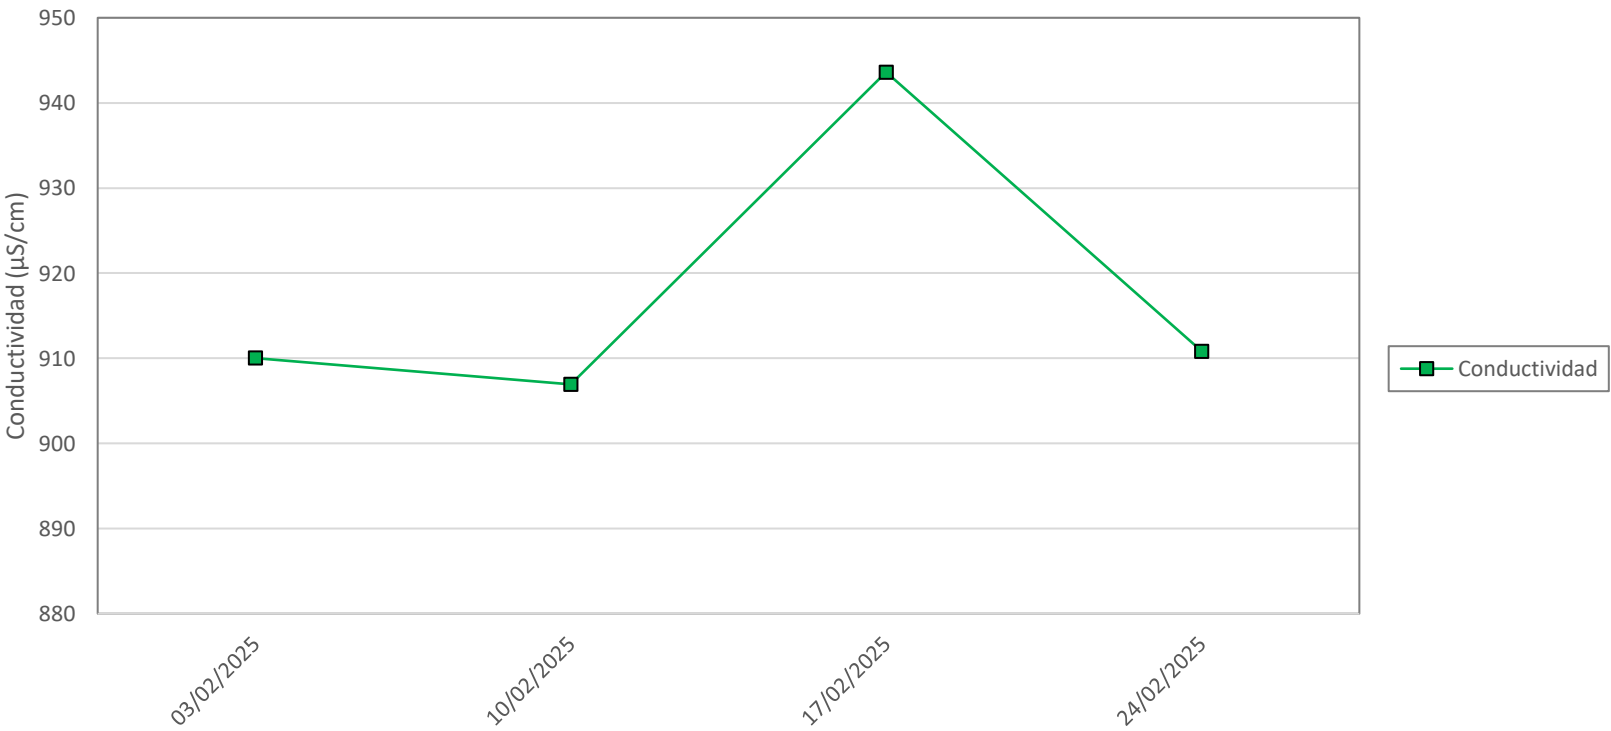


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Febrero

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/02/2025	11,49	8,22	910,03	10,74	61,51	0
10/02/2025	12,77	8,22	906,94	10,24	73,43	0
17/02/2025	13,52	8,23	943,62	10,08	85,99	0
24/02/2025	13,99	8,38	910,82	9,95	122,08	0

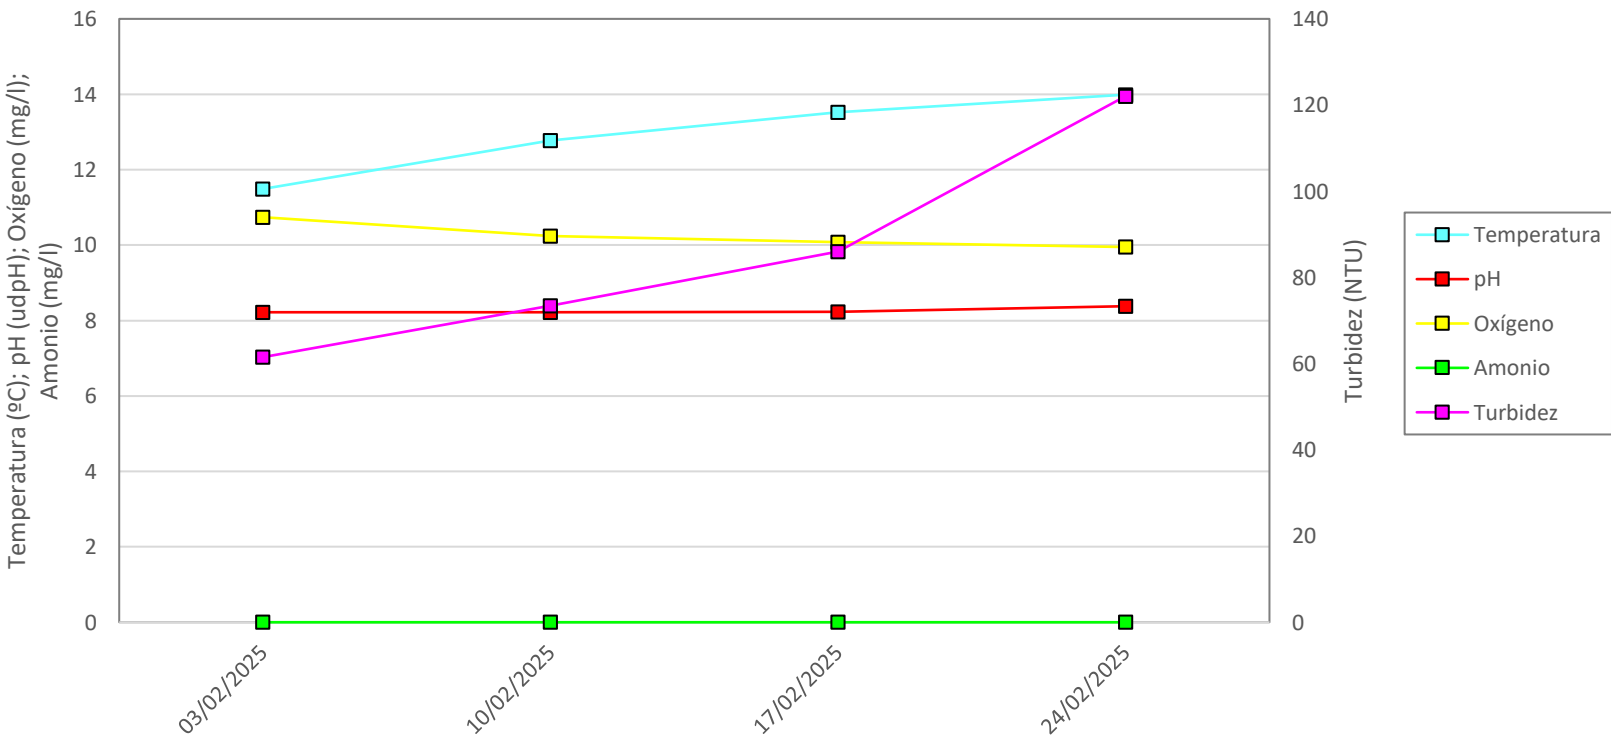

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.