
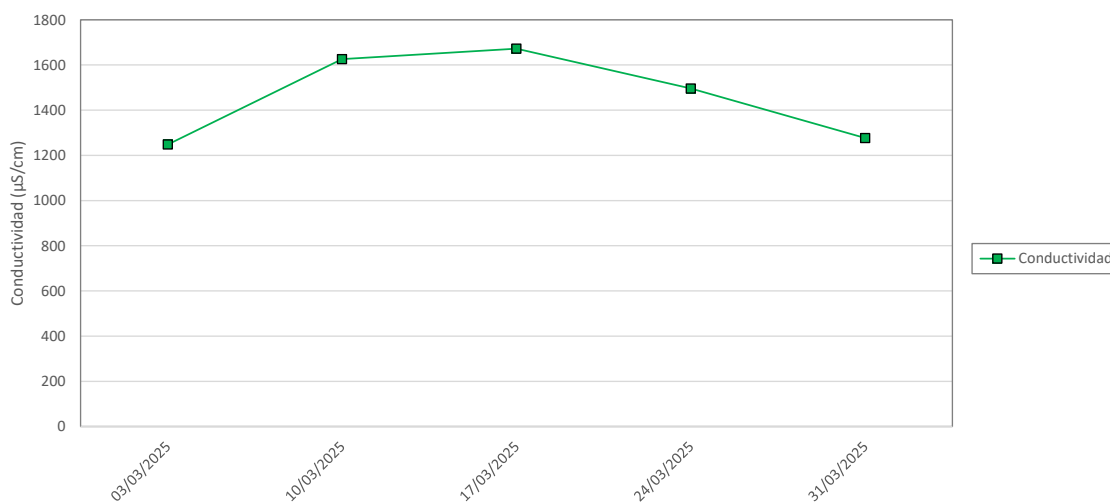


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Marzo

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
03/03/2025	14,48	8,19	1248,14	9,49	332,7	0,00
10/03/2025	14,06	8,1	1625,97	9,13	376,96	0,00
17/03/2025	16,08	8,04	1672,35	9,09	423,84	0,00
24/03/2025	16,02	8,11	1495,82	9,16	238,91	0,00
31/03/2025	17,06	8,15	1276,64	8,95	58,67	0,00

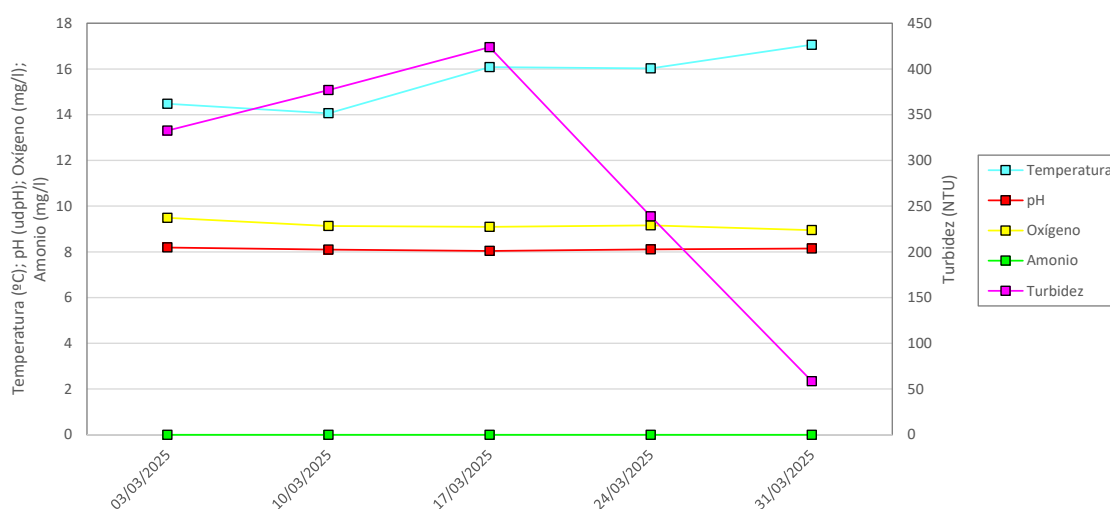

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.