
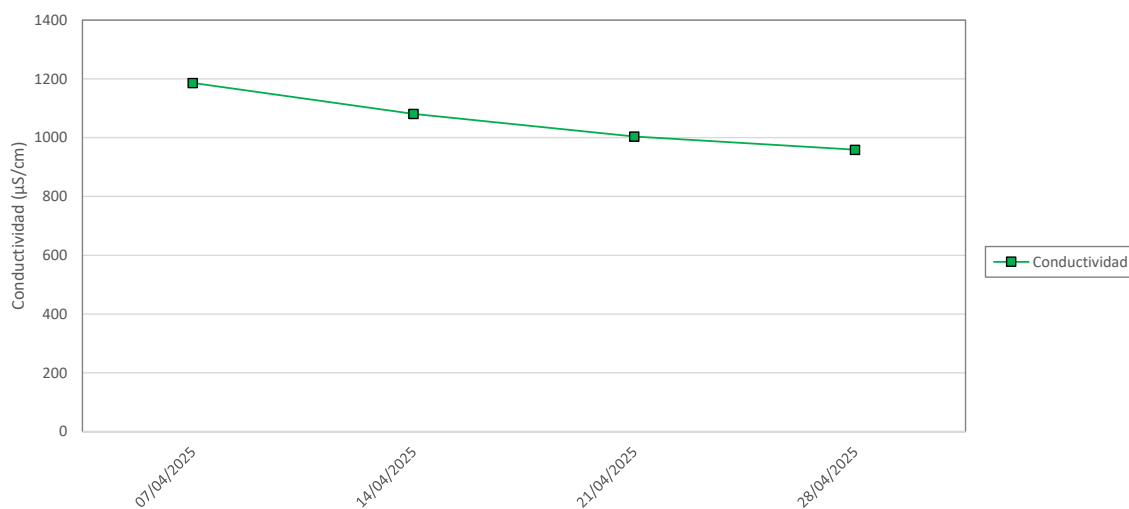


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Abril

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
07/04/2025	17,9	8,16	1186,29	8,78	64,44	0,00
14/04/2025	18,96	8,09	1081,07	8,65	47,07	0,00
21/04/2025	20,68	8,07	1004	8,19	72,42	0,00
28/04/2025	19,8	8,08	959,15	8,57	77,96	0,00

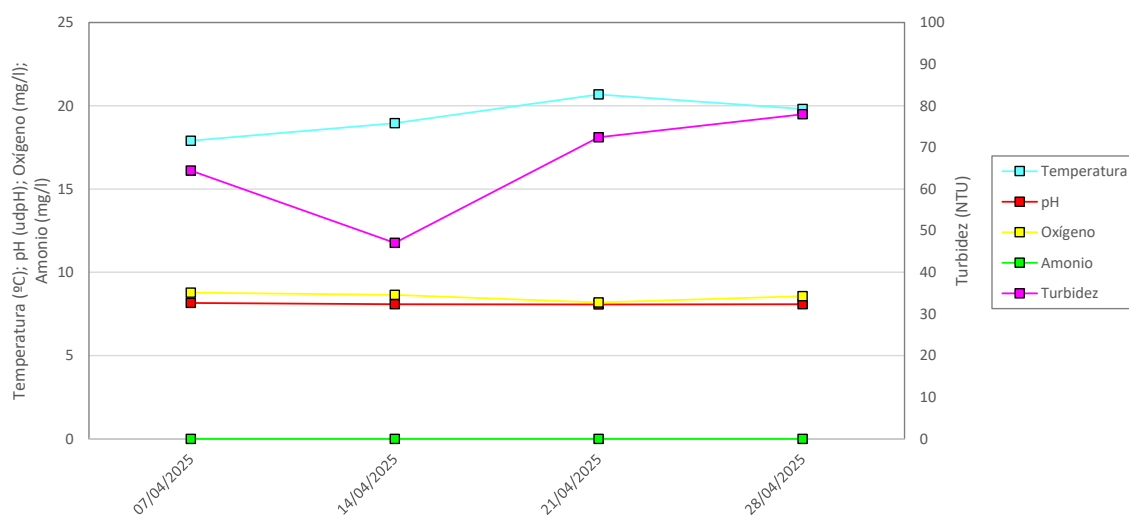

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.