
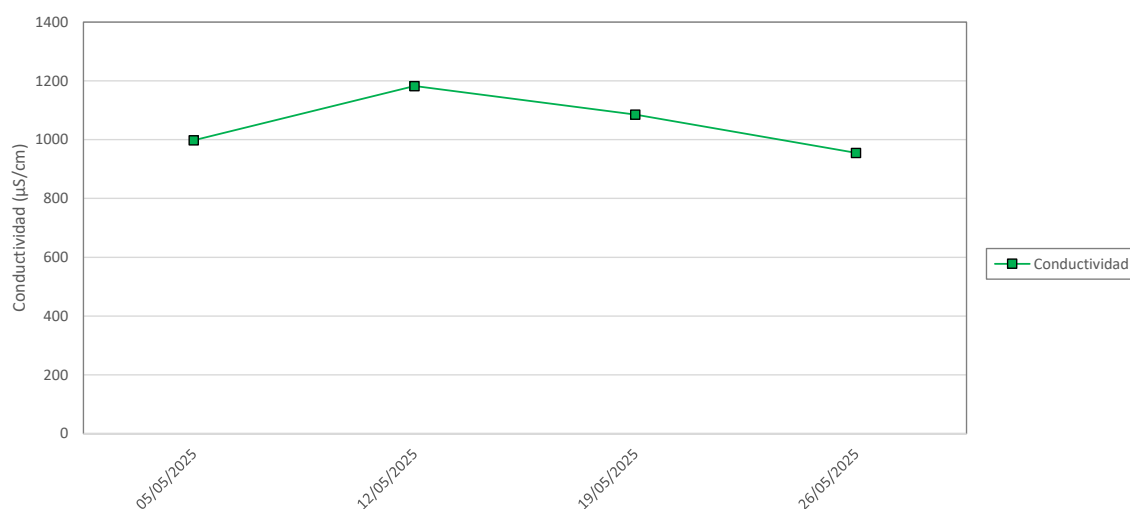


EVOLUCIÓN MENSUAL DE PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA

Periodo: Mensual Mensual Mayo

Estación: 02Q01 Segura en Baños de Archena

	Temperatura	pH	Conductividad	Oxígeno	Turbidez	Amonio
05/05/2025	19,37	8,09	998,05	8,38	131,54	0,01
12/05/2025	19,99	8,09	1182,66	7,85	121,39	0,00
19/05/2025	20,91	8,2	1085,45	7,88	88,02	0,04
26/05/2025	21,61	8,26	955,03	8,11	66,38	0,00

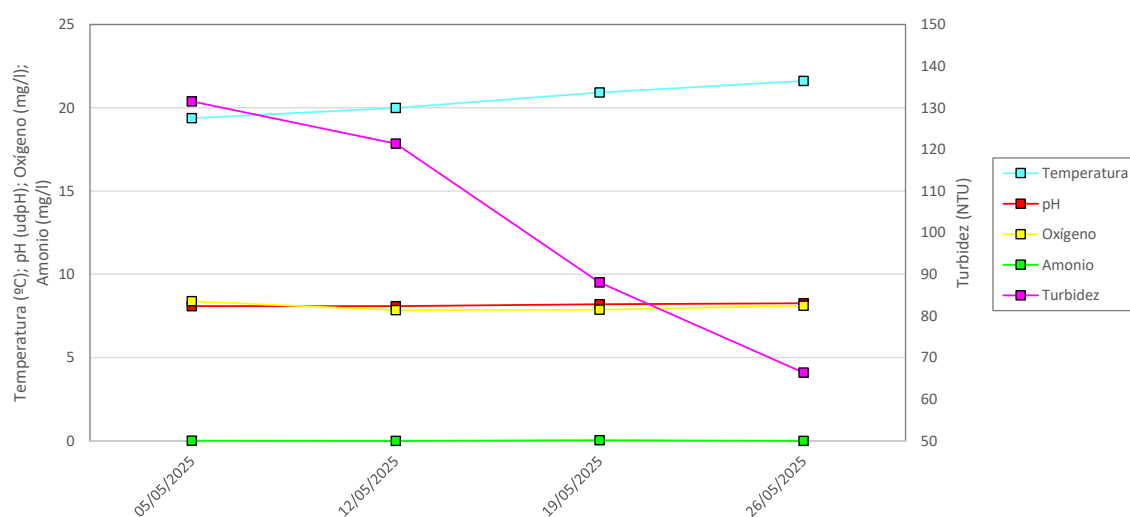

(*) Los valores con los que se realizan las gráficas son promedios semanales; por tanto, desde el punto de vista de las determinaciones analíticas, no guardan la metodología admitida en el número de decimales.